11 Données sonores

11 - 1 Spectre de puissance sonore

FXFA20-32A

Mode rafraîchissement

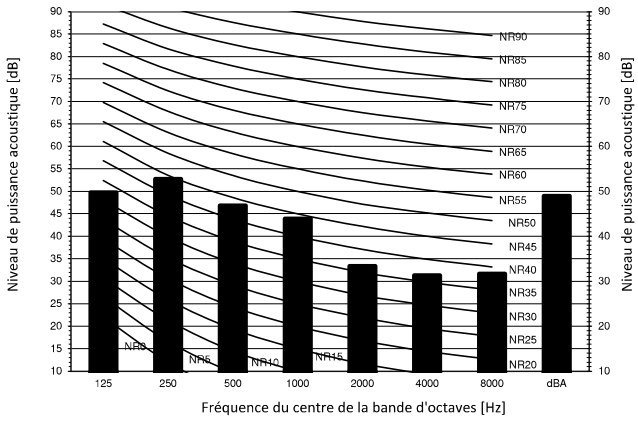

Mode chauffage

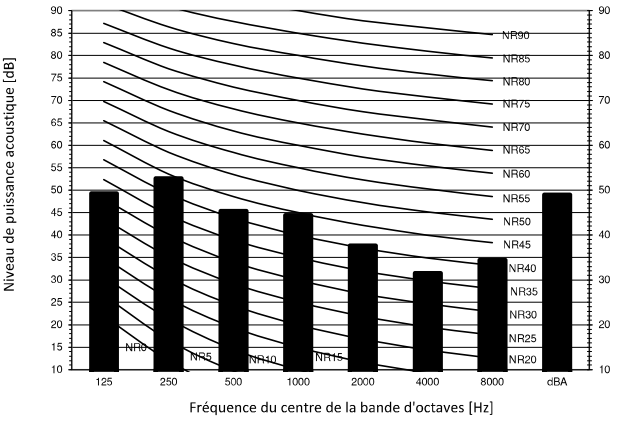

Remarques

Vitesse du ventilateur

Haut

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Reference acoustic power 0 dB = ·10E-6·µW
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D131809

FXFA40-50A

Mode rafraîchissement

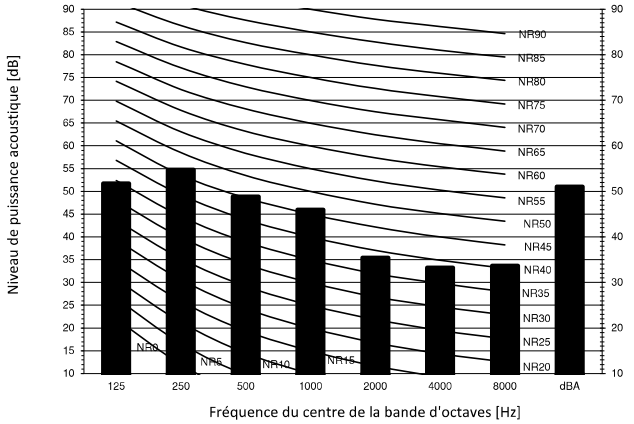

Mode chauffage

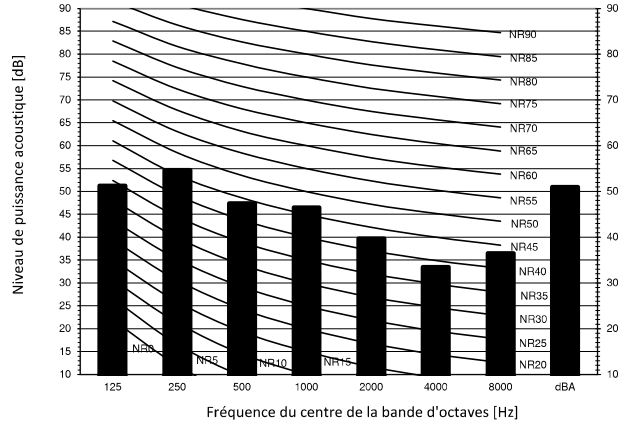

Remarques

Vitesse du ventilateur

Haut

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Reference acoustic power 0 dB = ·10E-6·µW
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D131810

11 Données sonores

11 - 1 Spectre de puissance sonore

11

FXFA63A

Mode rafraîchissement

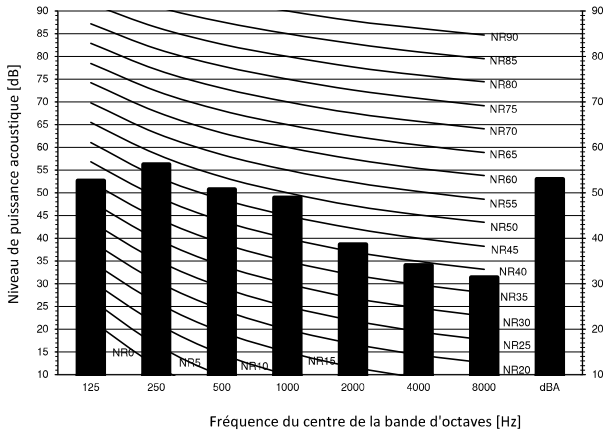

Mode chauffage

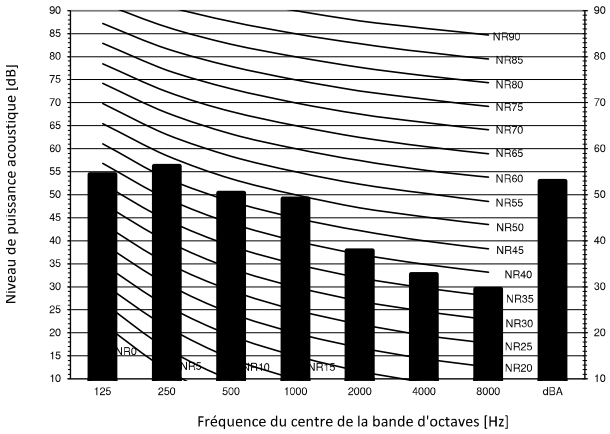

Remarques

Vitesse du ventilateur

Haut

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Reference acoustic power 0 dB = ·10E-6·µW
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D131811

FXFA80A

Mode rafraîchissement

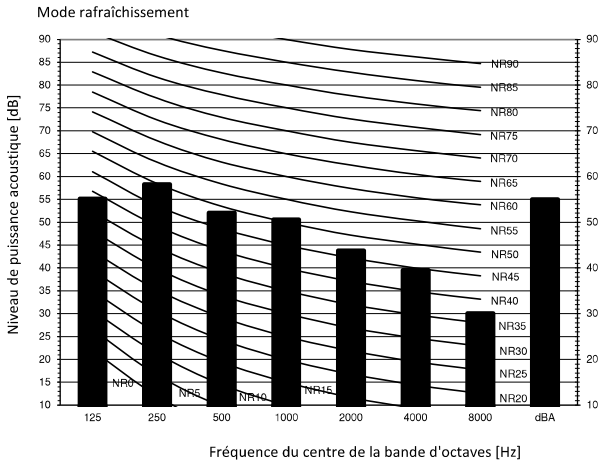

Mode chauffage

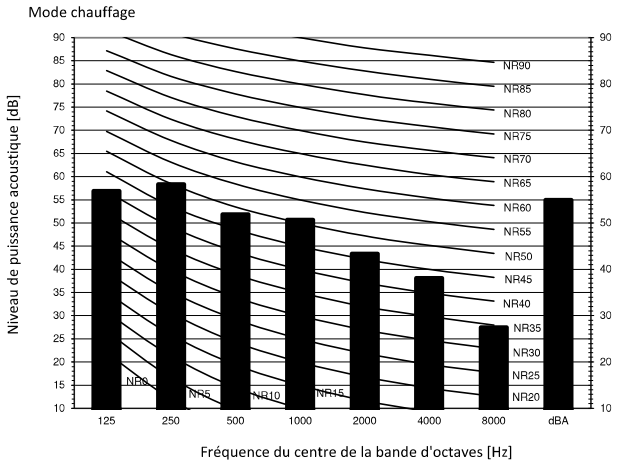

Remarques

Vitesse du ventilateur

Haut

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Reference acoustic power 0 dB = ·10E-6·µW
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D131812

11 Données sonores

11 - 1 Spectre de puissance sonore

FXFA100A

Mode rafraîchissement

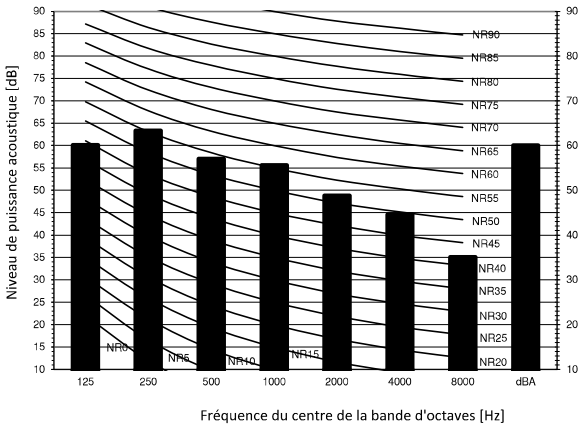

Mode chauffage

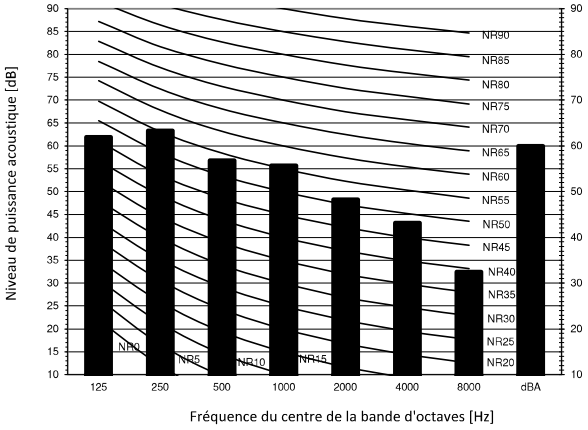

Vitesse du ventilateur

Haut

Remarques

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Reference acoustic power 0 dB = ·10E-6·µW
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D131813

FXFA125A

Mode rafraîchissement

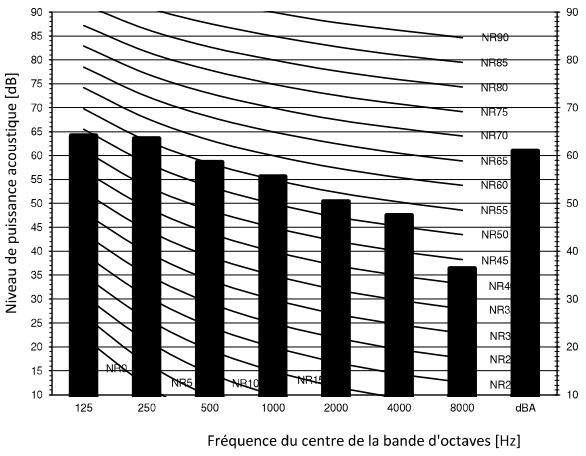

Mode chauffage

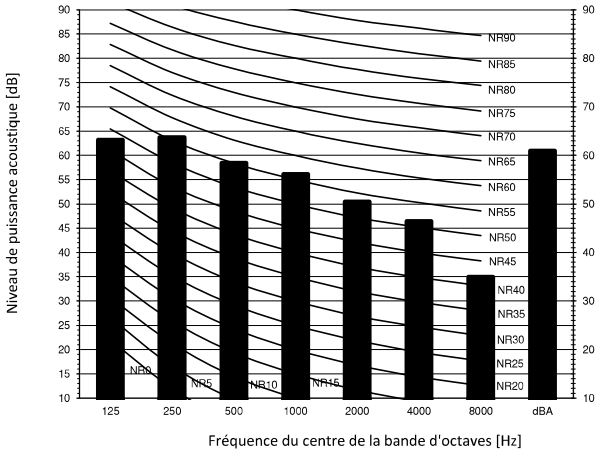

Vitesse du ventilateur

Haut

Remarques

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Reference acoustic power 0 dB = ·10E-6·µW
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D131814

11 Données sonores

11 - 2 Spectre de pression sonore

FXFA20A

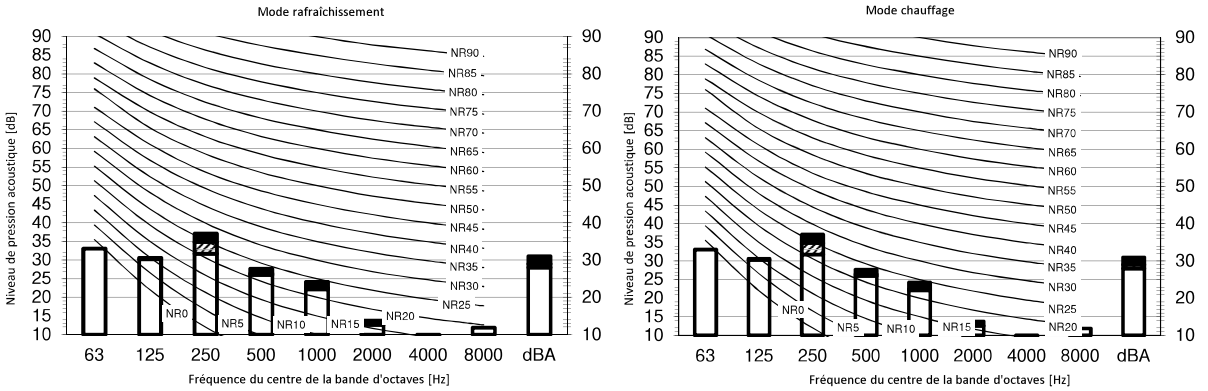

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle Vitesse du ventilateur

B Haut

C Support

D Bas

Emplacement du microphone



Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	31,0	29,0	28,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	31,0	29,0	28,0

Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D121671A

FXFA25A

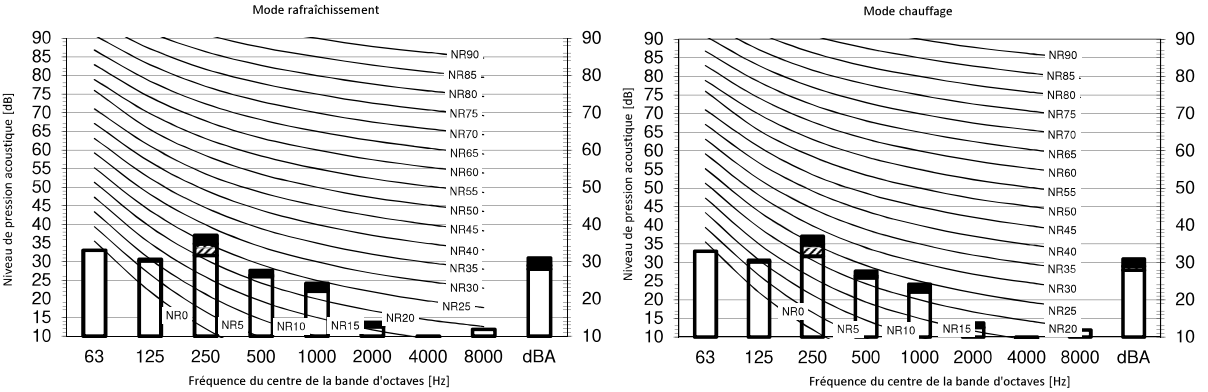

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle Vitesse du ventilateur

B Haut

C Support

D Bas

Emplacement du microphone



Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	31,0	29,0	28,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	31,0	29,0	28,0

Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D121672A

11 Données sonores

11 - 2 Spectre de pression sonore

FXFA32A

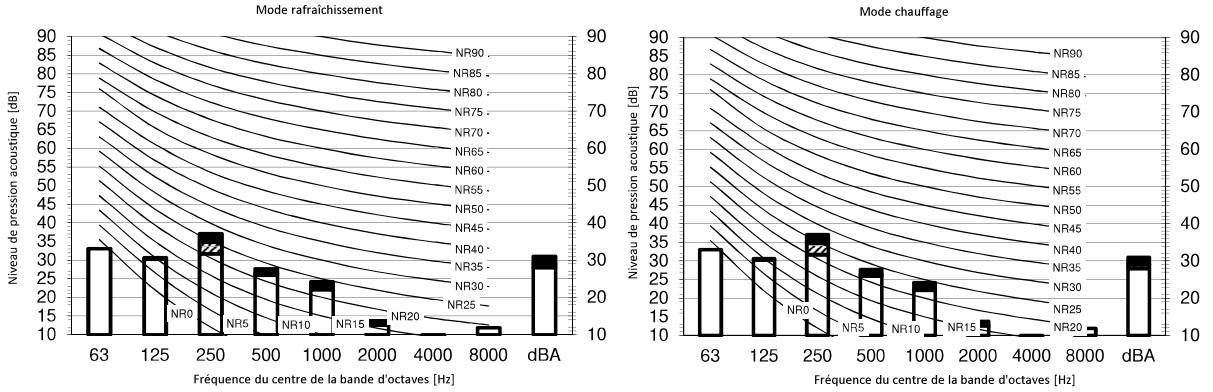

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle Vitesse du ventilateur

B Haut

C Support

D Bas

Emplacement du microphone



Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	31,0	29,0	28,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	31,0	29,0	28,0

Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D121673A

FXFA40A

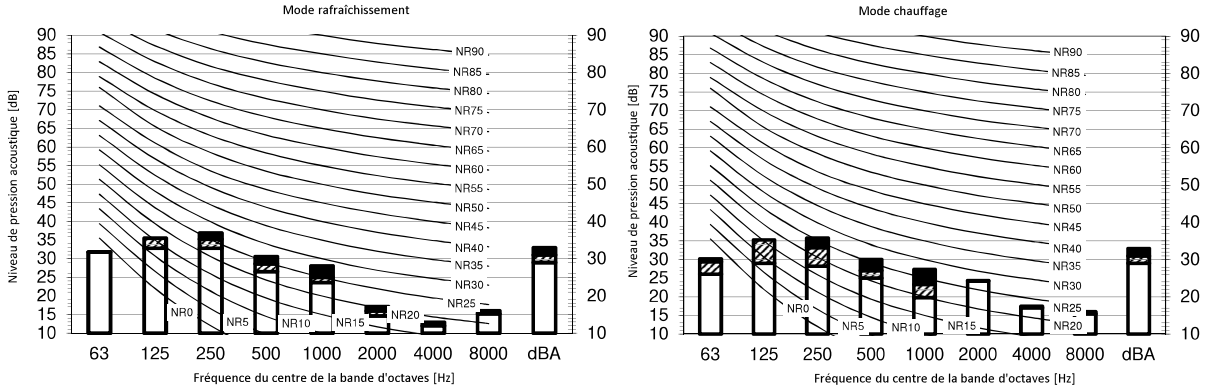

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle Vitesse du ventilateur

B Haut

C Support

D Bas

Emplacement du microphone



Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	33,0	31,0	29,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	33,0	31,0	29,0

Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D121674A

11 Données sonores

11 - 2 Spectre de pression sonore

11

FXFA50A

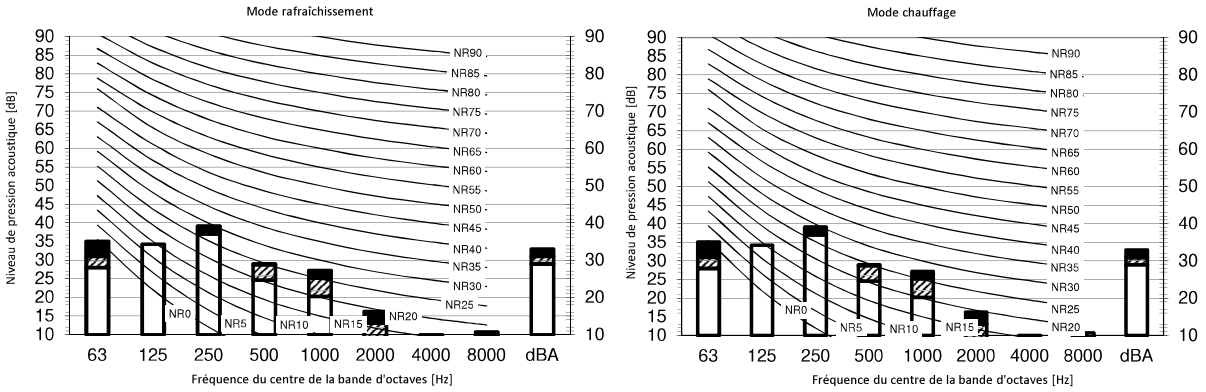

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle Vitesse du ventilateur

B Haut

C Support

D Bas

Emplacement du microphone



Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	33,0	31,0	29,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	33,0	31,0	29,0

Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D121675A

FXFA63A

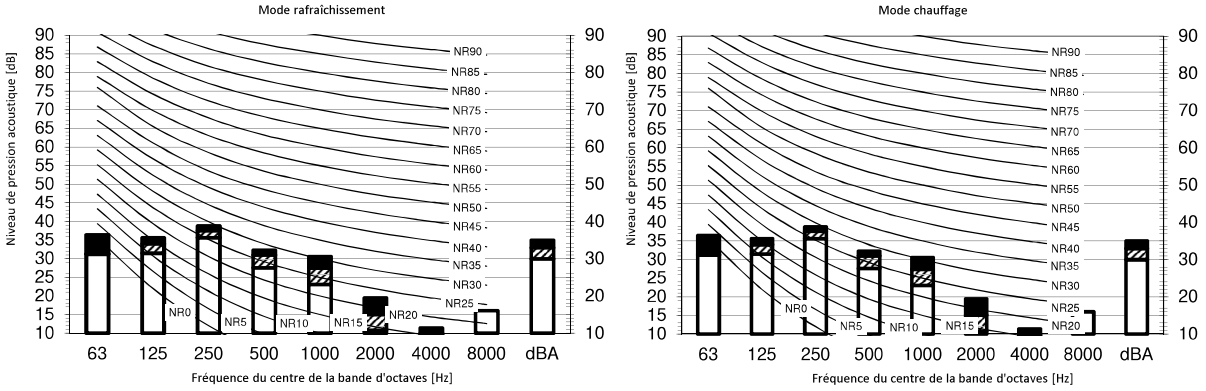

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle Vitesse du ventilateur

B Haut

C Support

D Bas

Emplacement du microphone



Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	35,0	33,0	30,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	35,0	33,0	30,0

Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D121676A

11 Données sonores

11 - 2 Spectre de pression sonore

FXFA80A

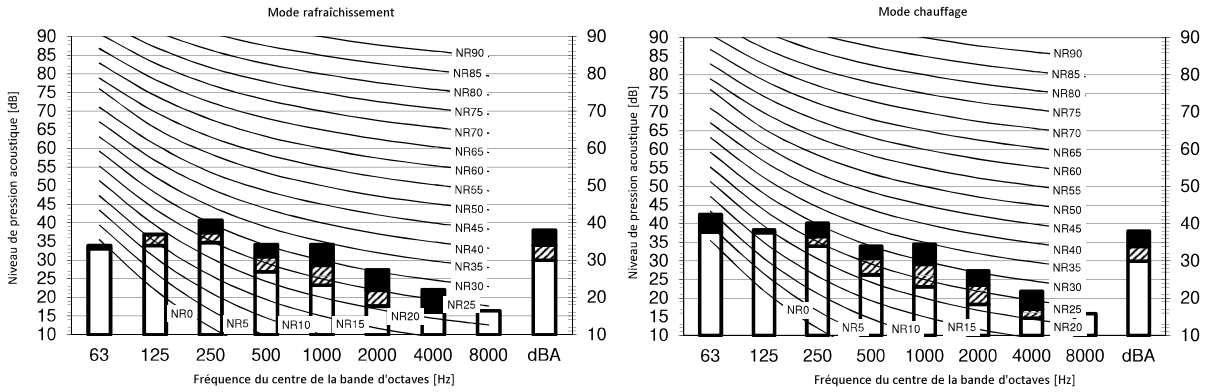

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle Vitesse du ventilateur

B Haut

C Support

D Bas

Emplacement du microphone



Rafraîchissement Total dB			
A	B	C	D
dBA	38,0	34,0	30,0

Chauffage Total dB			
A	B	C	D
dBA	38,0	34,0	30,0

Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D121677A

FXFA100A

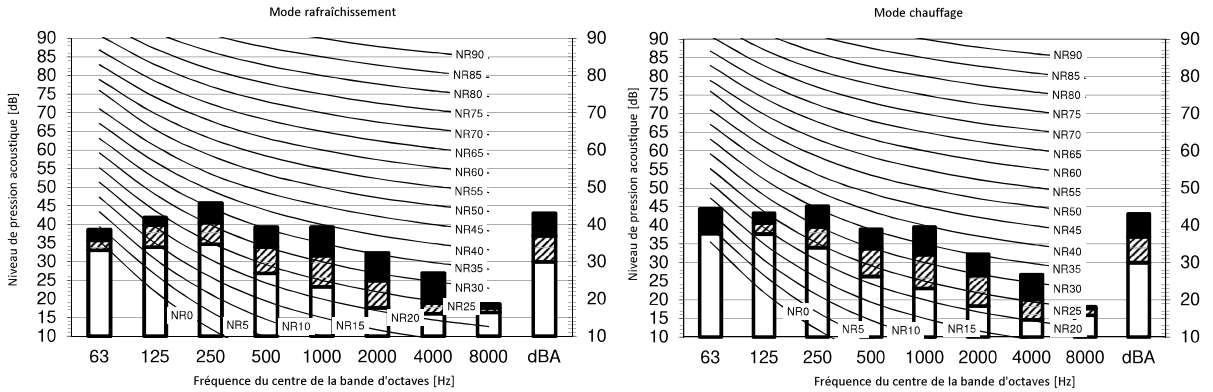

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle Vitesse du ventilateur

B Haut

C Support

D Bas

Emplacement du microphone



Rafraîchissement Total dB			
A	B	C	D
dBA	43,0	37,0	30,0

Chauffage Total dB			
A	B	C	D
dBA	43,0	37,0	30,0

Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D121678A

11 Données sonores

11 - 2 Spectre de pression sonore

FXFA125A

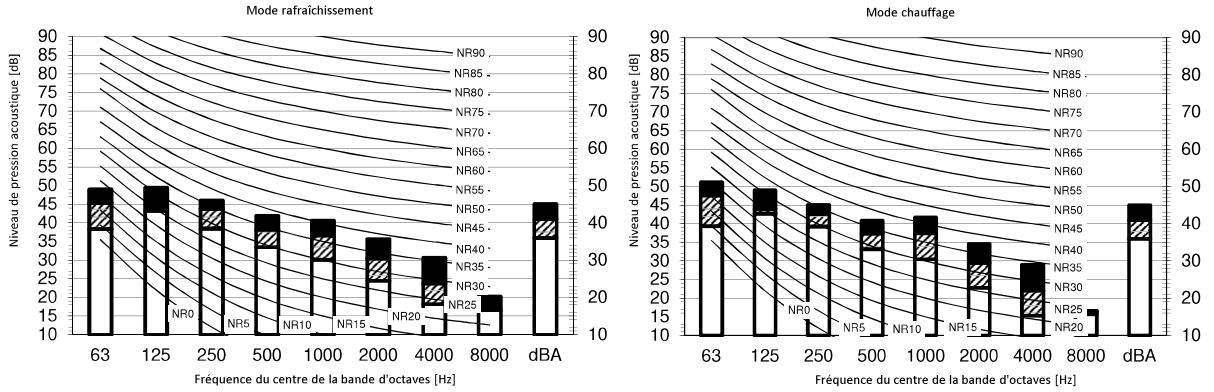

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A	Échelle	Vitesse du ventilateur
B	■	Haut
C	▨	Support
D	□	Bas

Emplacement du microphone



Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	45,0	41,0	36,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	45,0	41,0	36,0

Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D121679A