10 Données sonores

10 - 1 Spectre de puissance sonore - Refroidissement

FXSQ15A

Mode rafraîchissement

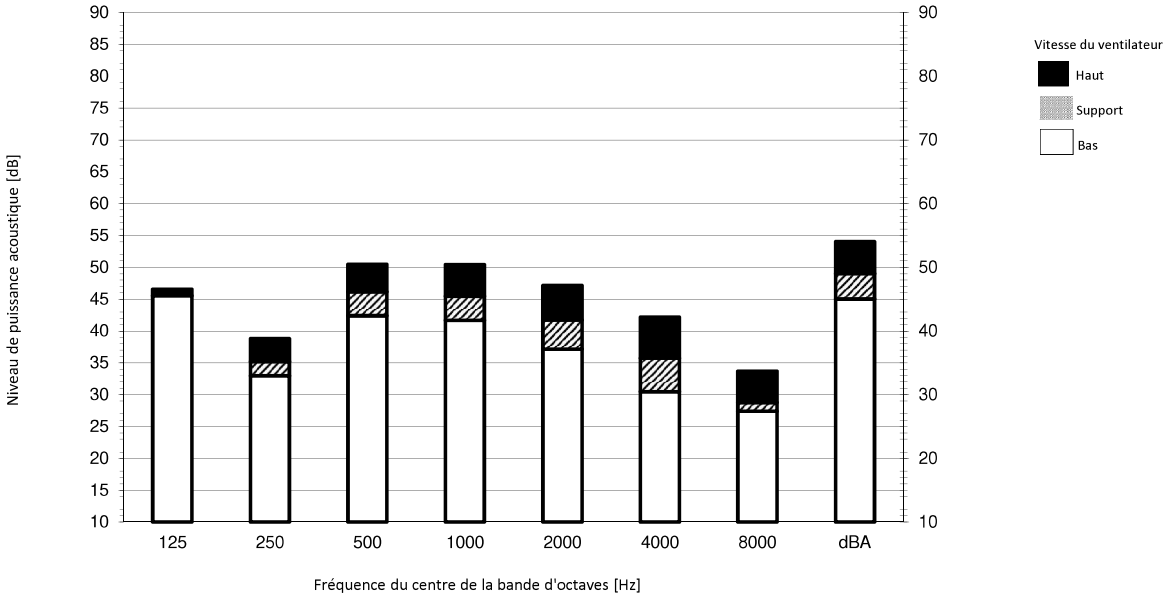

Remar

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6µW/m2
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D095590C

FXSQ20-25A

Mode rafraîchissement

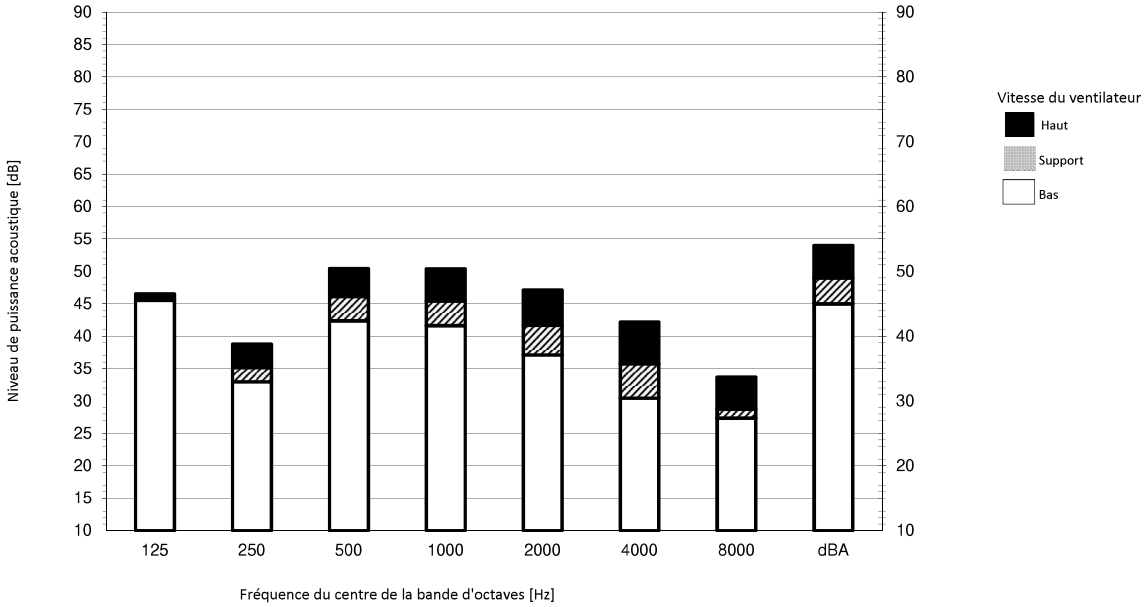

Remar

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6µW/m2
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D095591C

10 Données sonores

10 - 1 Spectre de puissance sonore - Refroidissement

FXSQ32A

Mode rafraîchissement

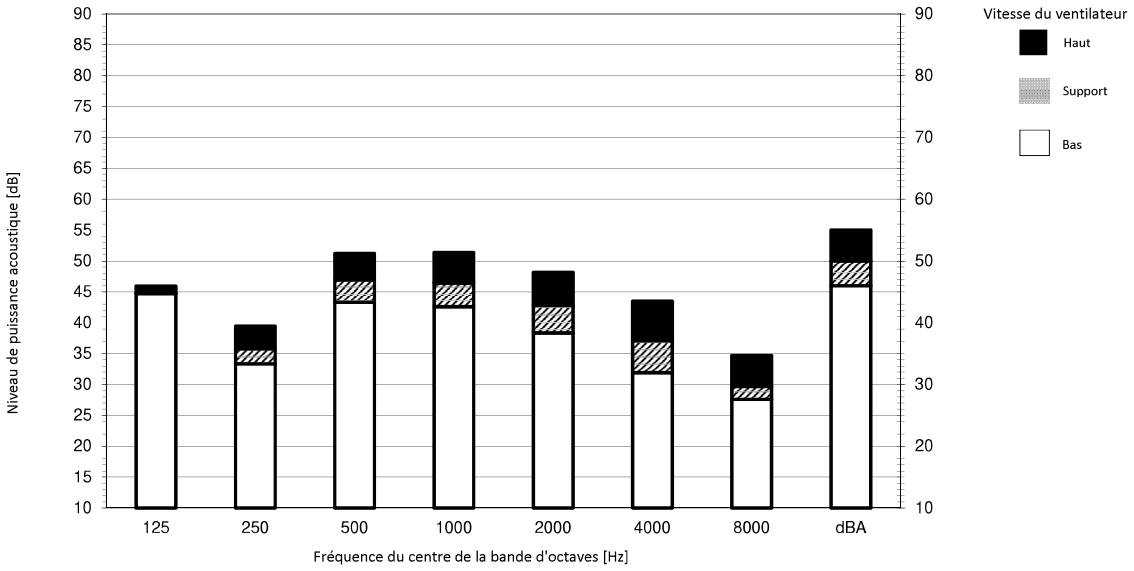

Remarques

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6µW/m2
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D095592C

FXSQ40-50A

Mode rafraîchissement

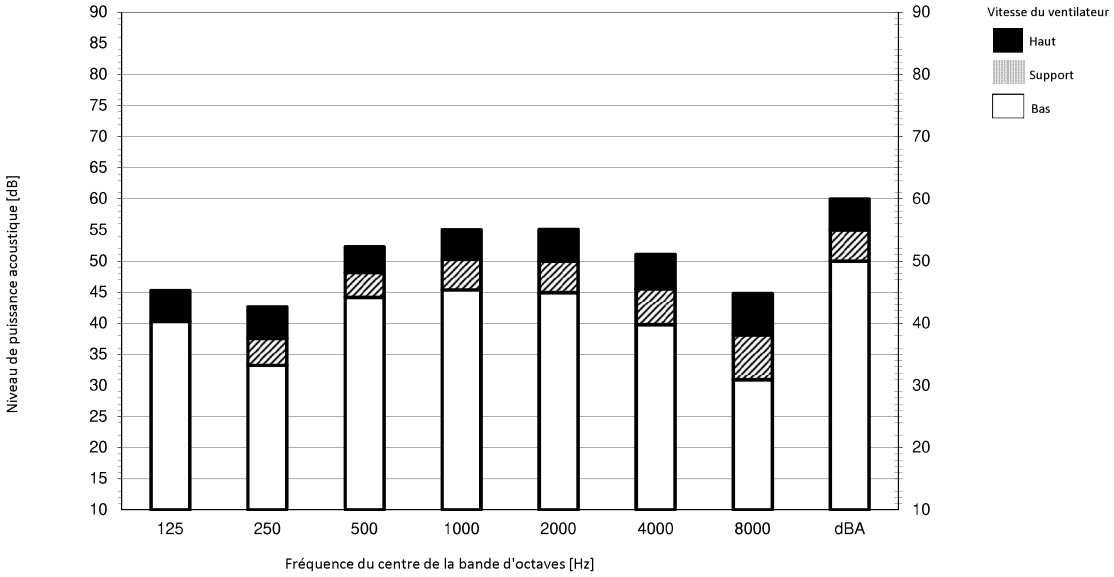

Remarques

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6µW/m2
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D095579C

10 Données sonores

10 - 1 Spectre de puissance sonore - Refroidissement

FXSQ63A

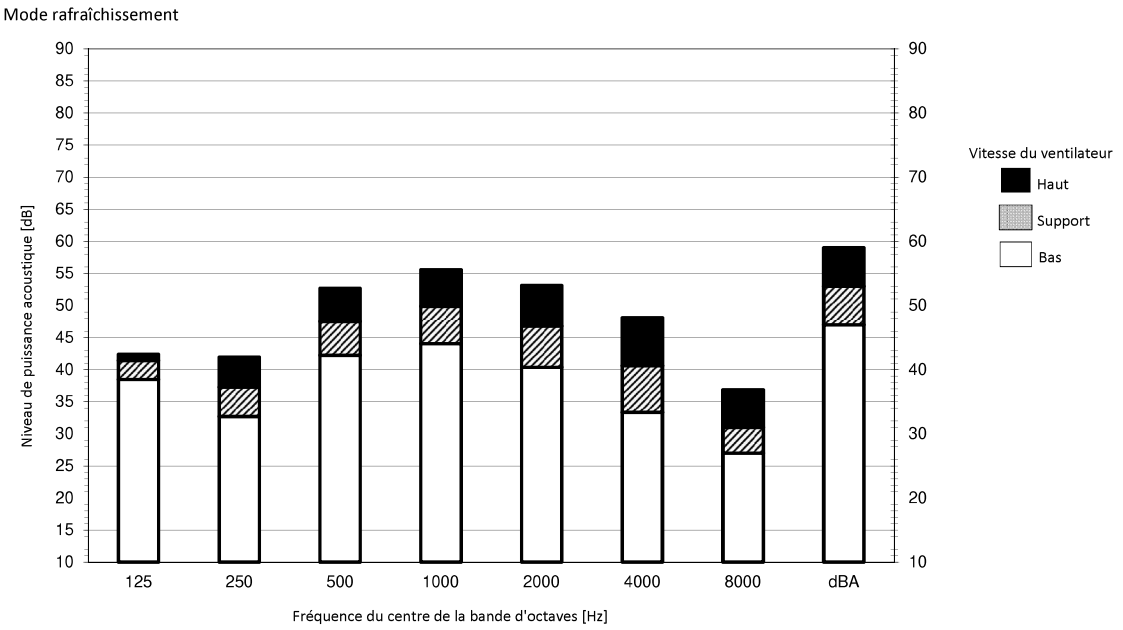

Remarques

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6µW/m2
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D095593C

FXSQ80A

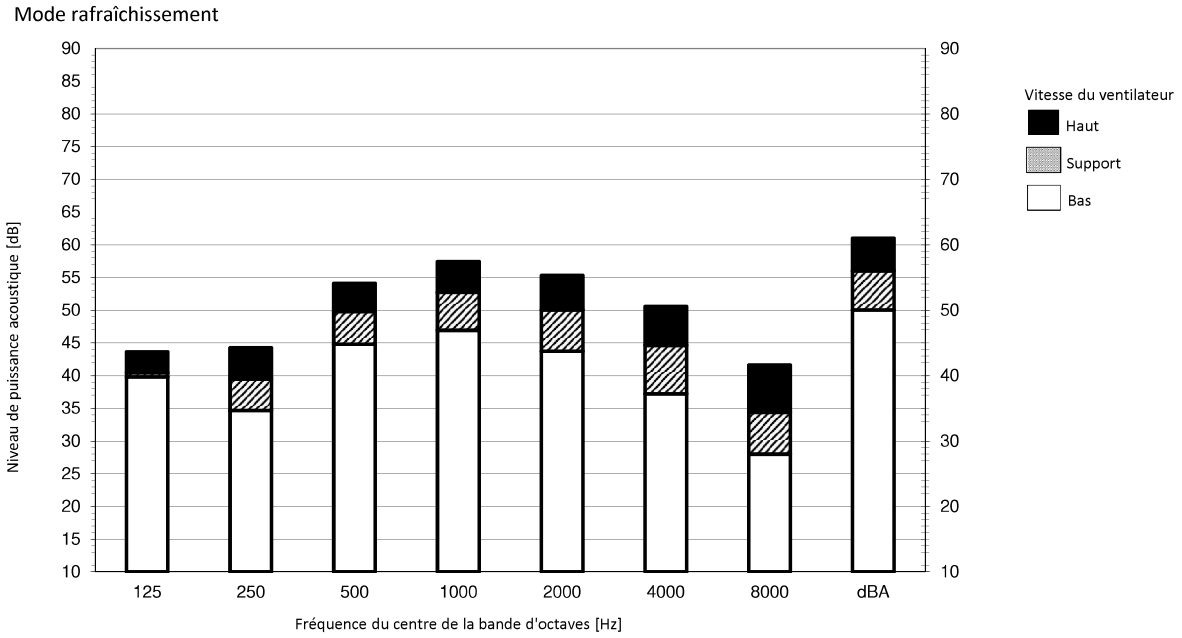

Remarques

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6µW/m2
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D095594C

10 Données sonores

10 - 1 Spectre de puissance sonore - Refroidissement

FXSQ100A

Mode rafraîchissement

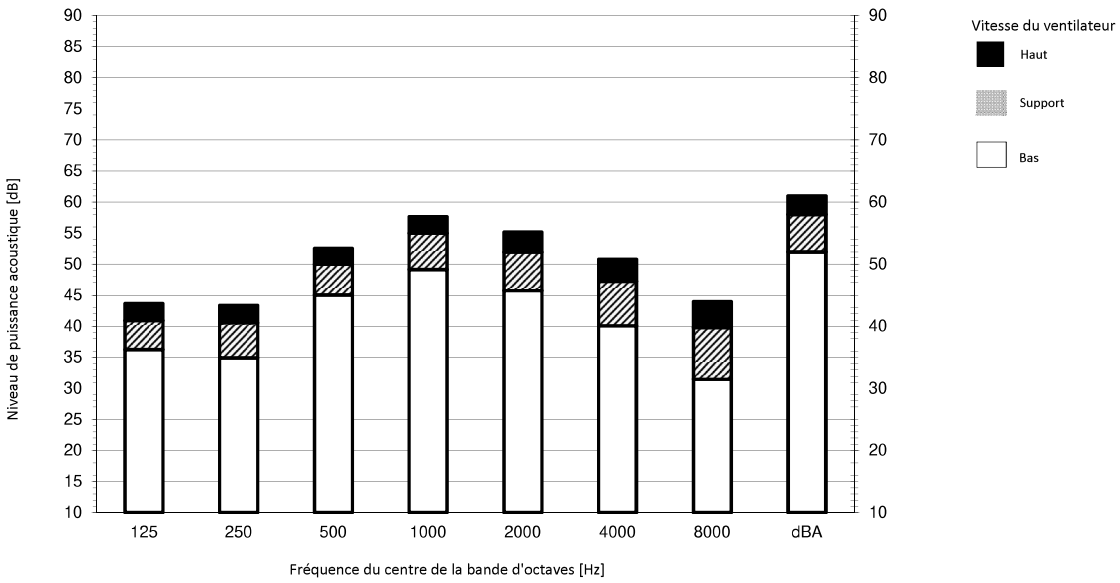

Remarques

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6µW/m2
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D095596C

FXSQ125A

Mode rafraîchissement

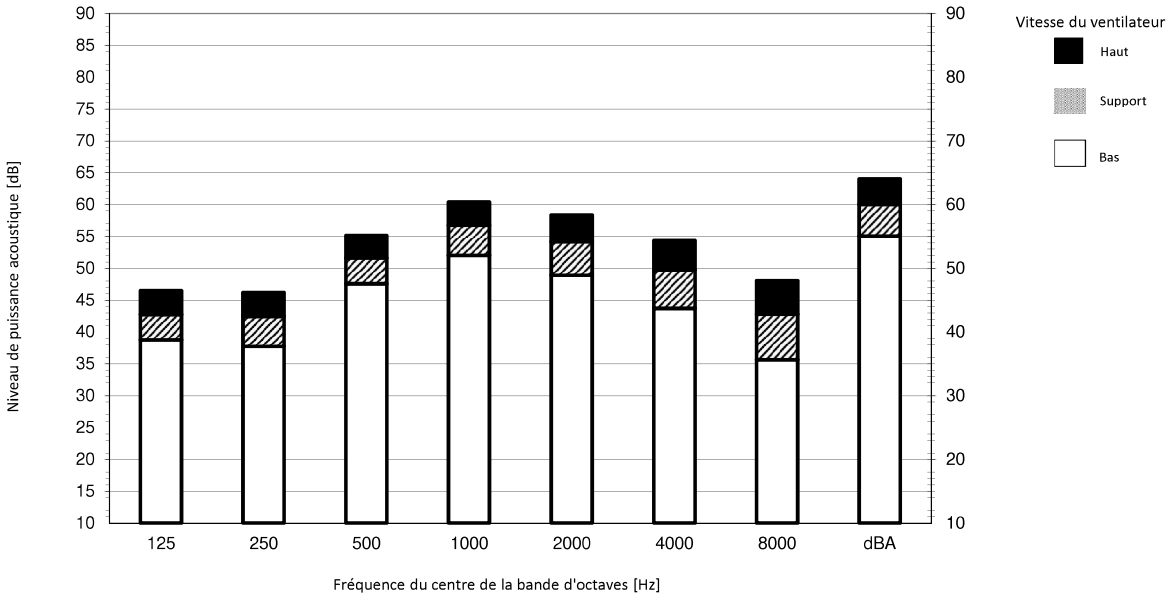

Remarques

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6µW/m2
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D095597C

10 Données sonores

10 - 1 Spectre de puissance sonore - Refroidissement

FXSQ140A

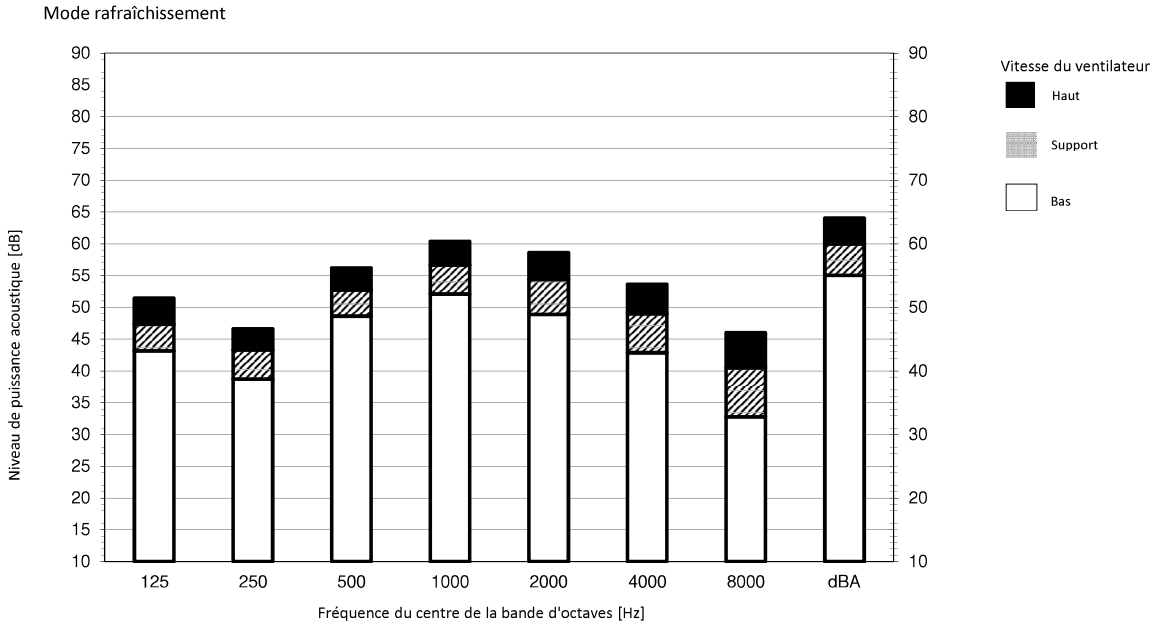

Remarques

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6µW/m2
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D100610B

10 Données sonores

10 - 2 Spectre de pression sonore

FXSQ15A

Mode rafraîchissement

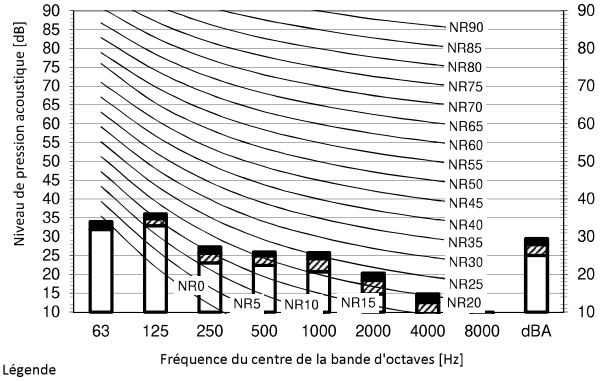

Mode chauffage

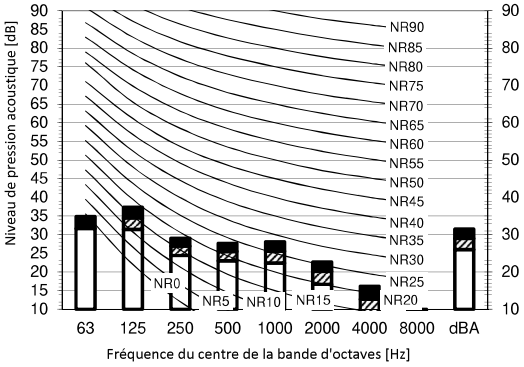

Légende

A dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

B Haut

C Support

D Bas

Rafraîchisse Total dB

A	B	C	D
dBA	29,5	28,0	25,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	31,5	29,0	26,0

Emplacement du microphone



Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D095568B

FXSQ20-25A

Mode rafraîchissement

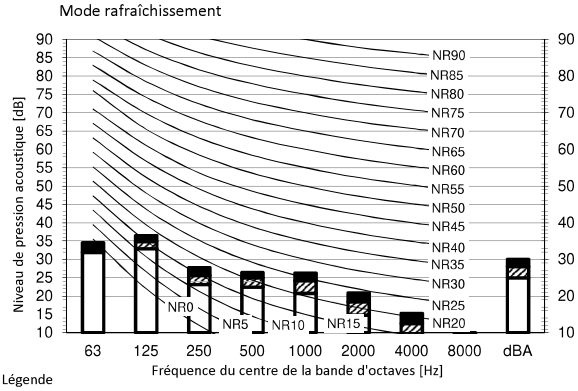

Mode chauffage

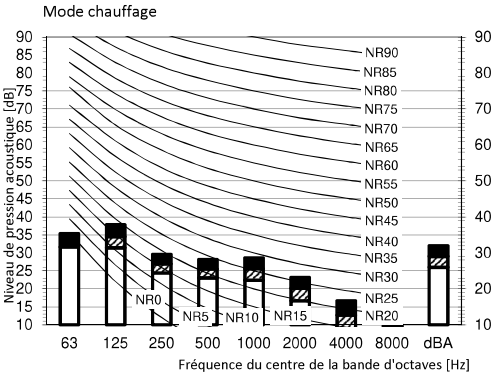

Légende

A dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

B Haut

C Support

D Bas

Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	30,0	28,0	25,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	32,0	29,0	26,0

Emplacement du microphone



Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D095569B

10 Données sonores

10 - 2 Spectre de pression sonore

FXSQ32A

Mode rafraîchissement

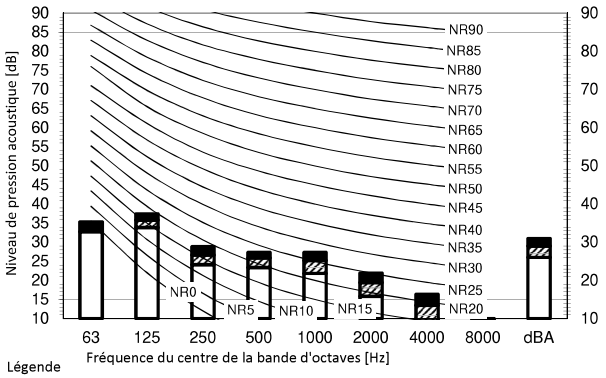

Mode chauffage

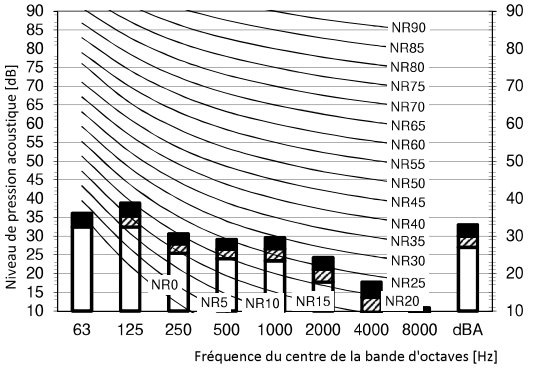

Légende

A dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

B Haut

C Support

D Bas

Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	31,0	29,0	26,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	33,0	30,0	27,0

Emplacement du microphone



Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D095570B

FXSQ40-50A

Mode rafraîchissement

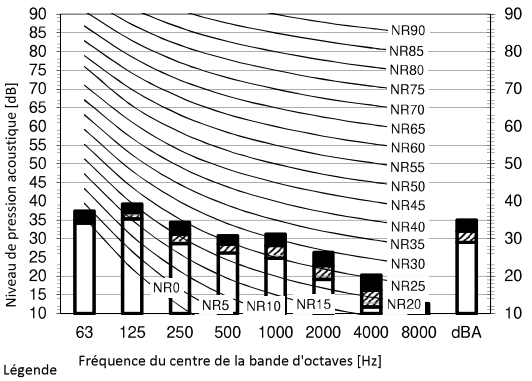

Mode chauffage

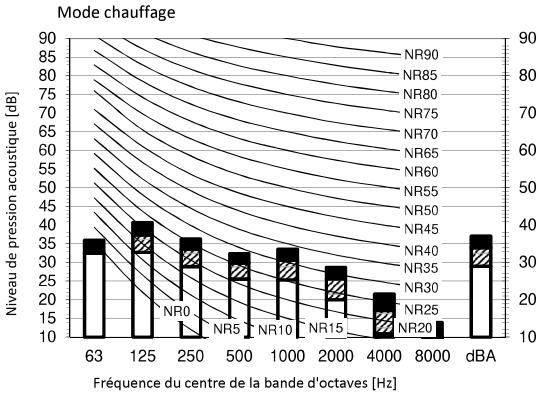

Légende

A dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

B Haut

C Support

D Bas

Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	35,0	32,0	29,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	37,0	34,0	29,0

Emplacement du microphone



Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D095575B

10 Données sonores

10 - 2 Spectre de pression sonore

FXSQ63A

Mode rafraîchissement

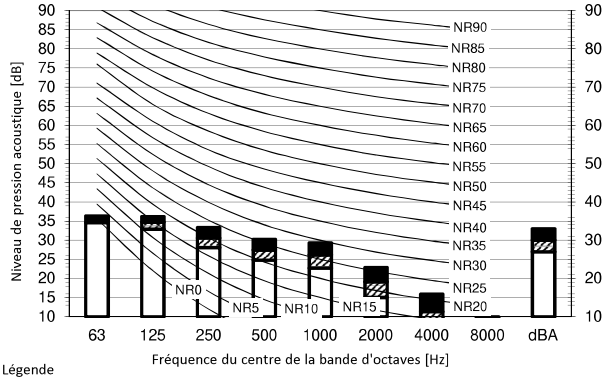

Mode chauffage

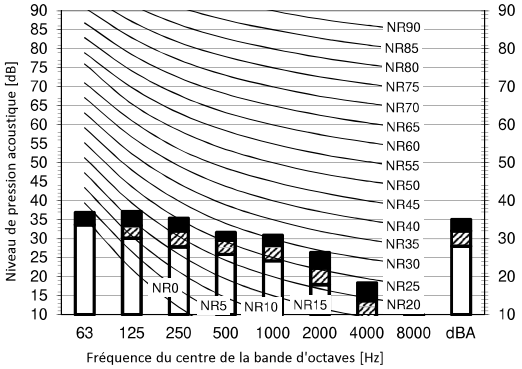

Légende

A dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

B Haut

C Support

D Bas

Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	33,0	30,0	27,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	35,0	32,0	28,0

Emplacement du microphone



Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D095571B

FXSQ80A

Mode rafraîchissement

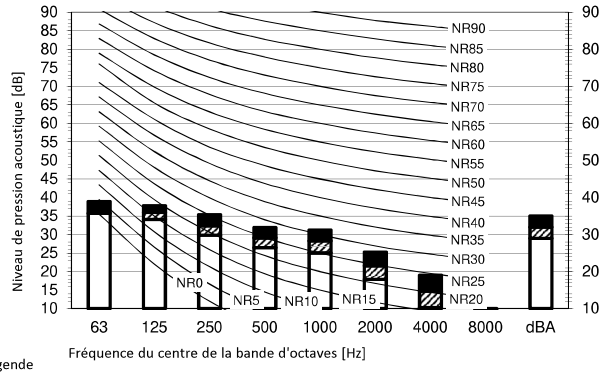

Mode chauffage

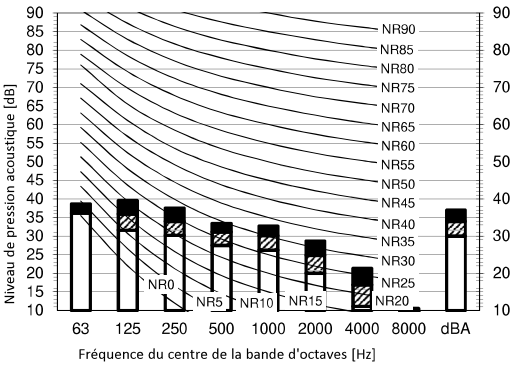

Légende

A dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

B Haut

C Support

D Bas

Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	35,0	32,0	29,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	37,0	34,0	30,0

Emplacement du microphone



Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D095572B

10 Données sonores

10 - 2 Spectre de pression sonore

FXSQ100A

Mode rafraîchissement

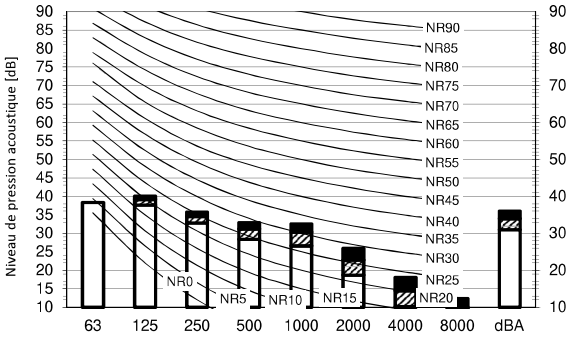

Mode chauffage

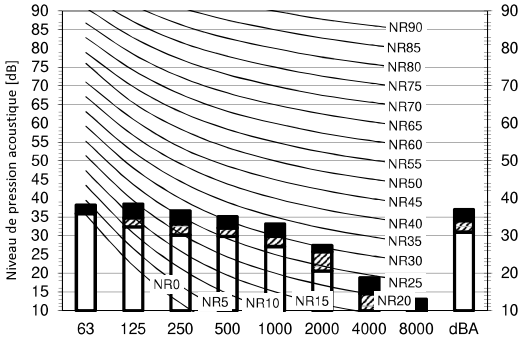

Légende

A dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

B Haut

C Support

D Bas

Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	36,0	34,0	31,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	37,0	34,0	31,0

Emplacement du microphone



Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D095573B

FXSQ125A

Mode rafraîchissement

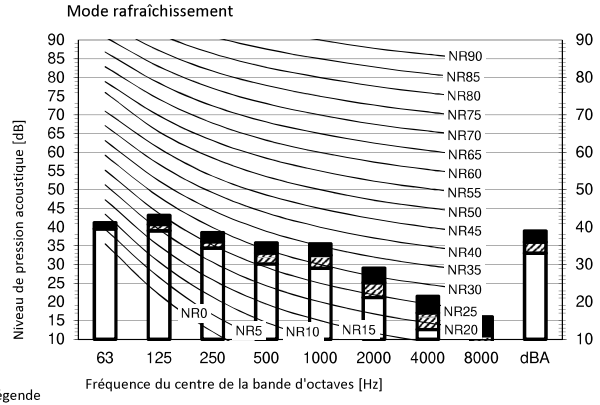

Mode chauffage

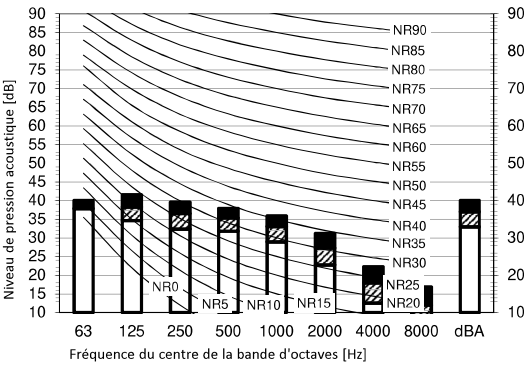

Légende

A dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

B Haut

C Support

D Bas

Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	39,0	36,0	33,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	40,0	37,0	33,0

Emplacement du microphone



Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D095574B

10 Données sonores

10 - 2 Spectre de pression sonore

FXSQ140A

Mode rafraîchissement

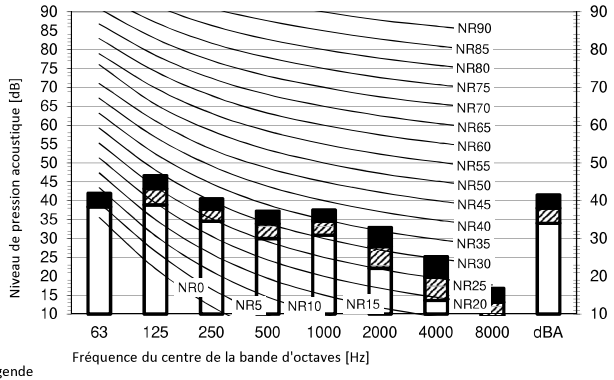

Mode chauffage

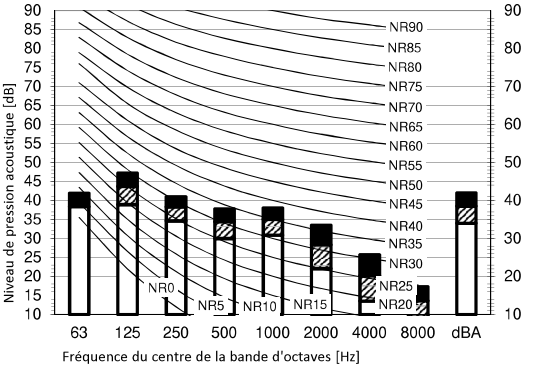

Légende

A dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

B Haut

C Support

D Bas

Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	41,5	38,0	34,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	42,0	38,5	34,0

Emplacement du microphone



Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D096622B