


11 Données sonores

11 - 1 Spectre de puissance sonore

FXAA15A

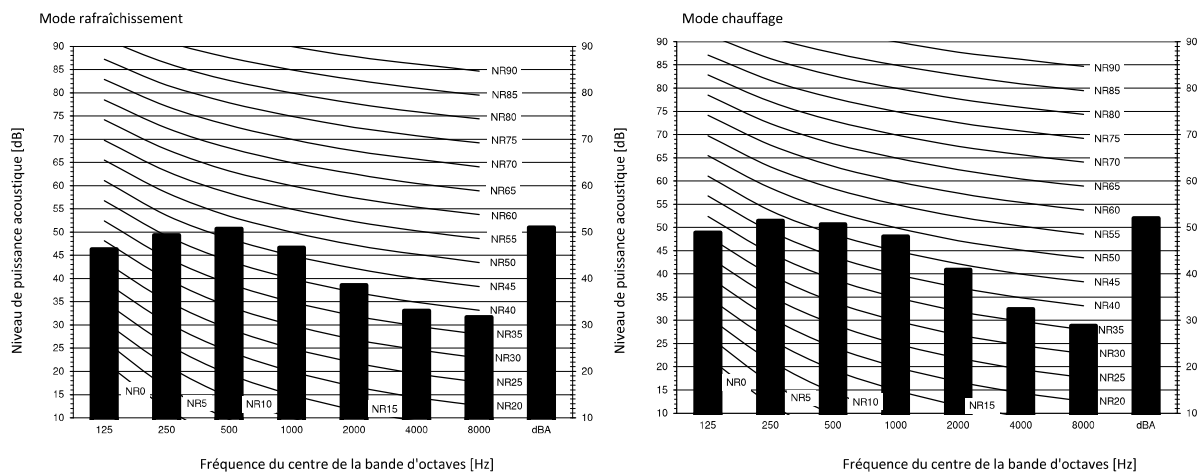

Remarques

Vitesse du ventilateur



Haut


1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

2. Pression acoustique de référence 0 dB = 20 µPa

3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D131735

FXAA20A

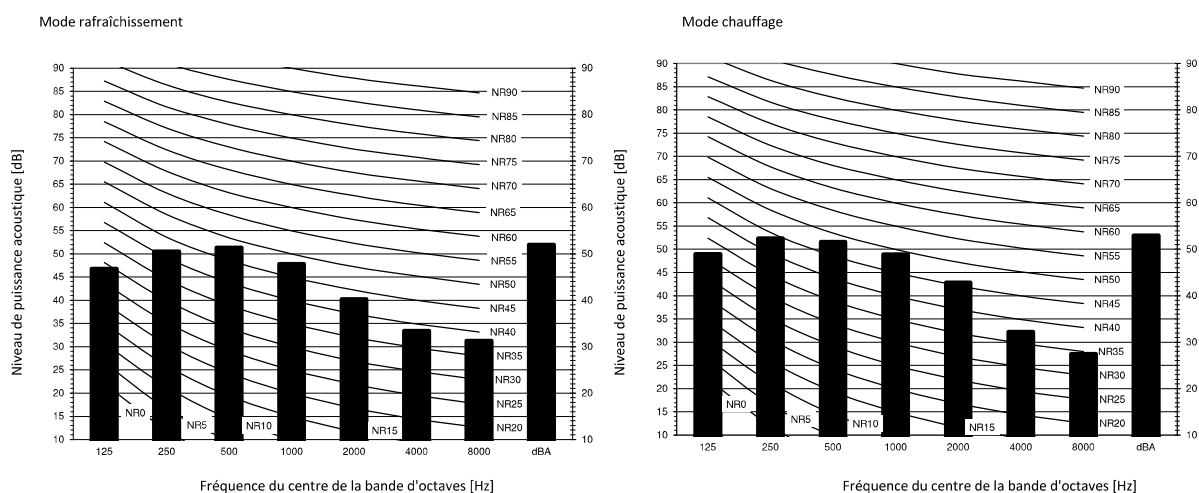

Remarques

Vitesse du ventilateur



Haut

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

2. Pression acoustique de référence 0 dB = 20 µPa


3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D131739

11 Données sonores

11 - 1 Spectre de puissance sonore

FXAA25A

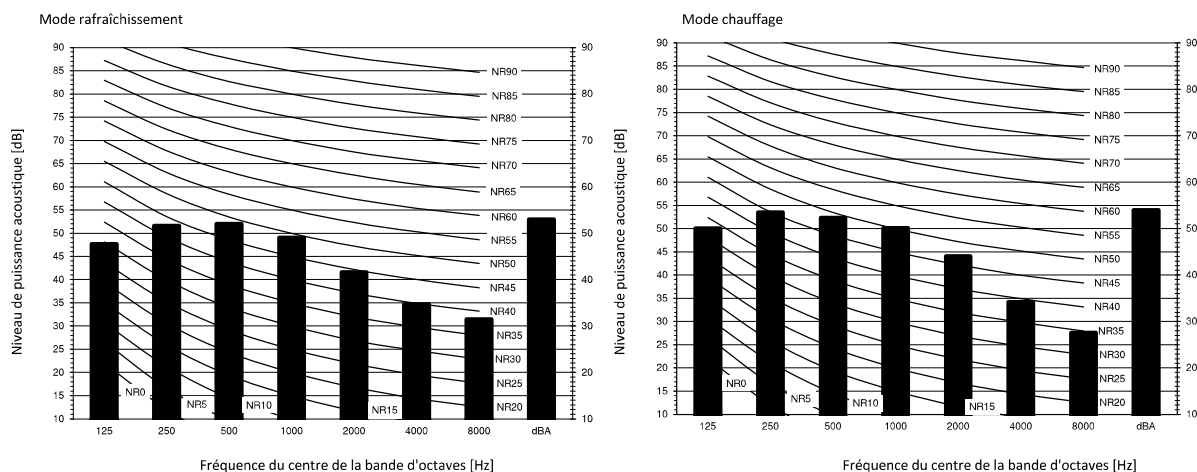

Remarques


Vitesse du ventilateur



1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Pression acoustique de référence 0 dB = 20 µPa
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D131741

FXAA32A

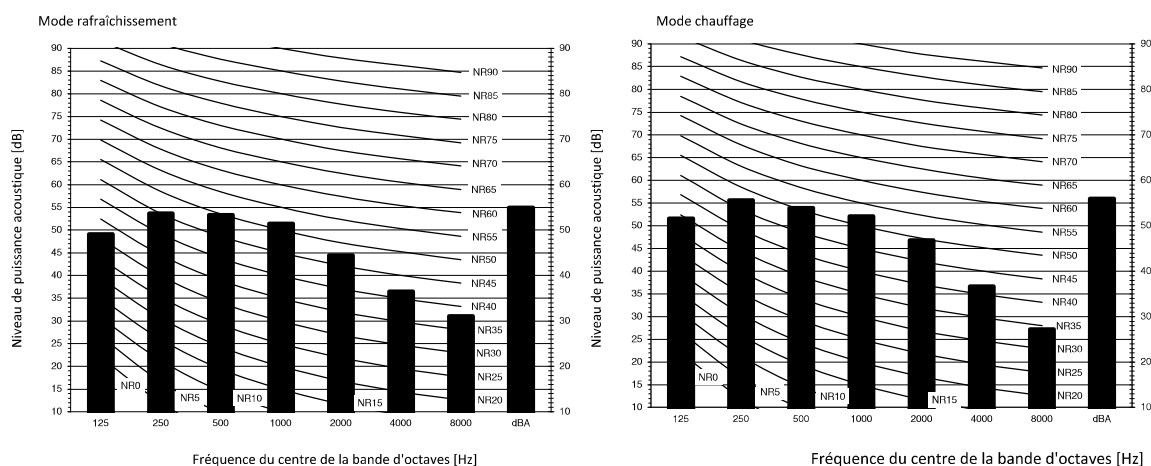

Remarques

Vitesse du ventilateur



1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Pression acoustique de référence 0 dB = 20 µPa
3. Mesuré selon la norme ISO 3744


3D131742

11 Données sonores


11 - 1 Spectre de puissance sonore

FXAA40A

Mode rafraîchissement

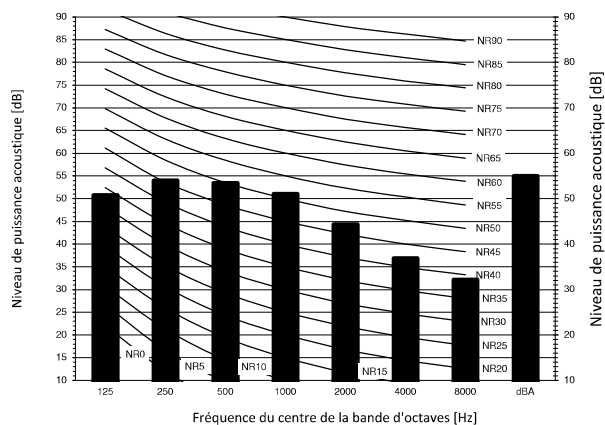

Mode chauffage

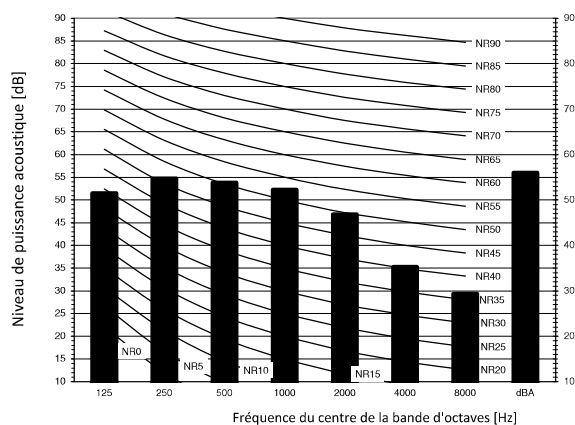

Remarques

Vitesse du ventilateur



Haut

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).


2. Pression acoustique de référence 0 dB = 20 µPa

3. Mesuré selon la norme ISO 3744


3D131743

FXAA50A

Mode rafraîchissement

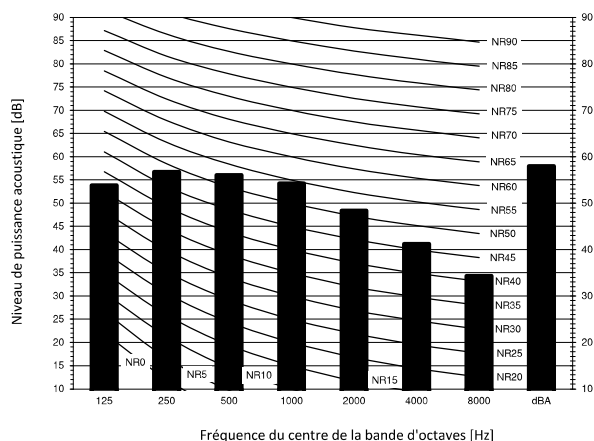

Mode chauffage

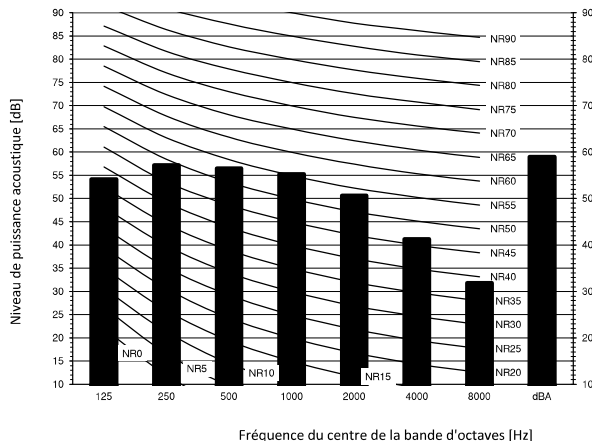

Remarques

Vitesse du ventilateur



Haut

1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

2. Pression acoustique de référence 0 dB = 20 µPa


3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D131744

11 Données sonores

11 - 1 Spectre de puissance sonore

FXAA63A

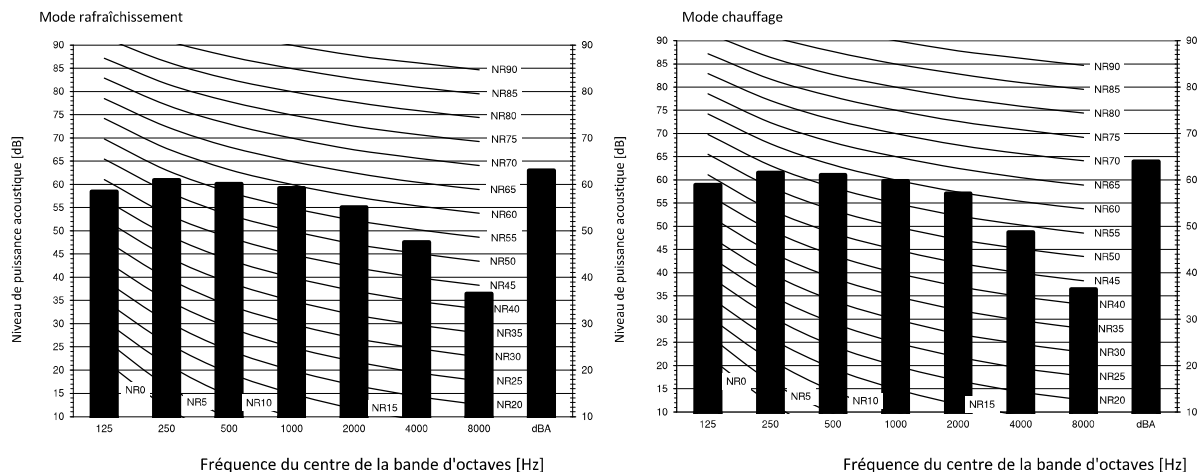

Vitesse du ventilateur

Haut

Remarques


1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Pression acoustique de référence 0 dB = 20 µPa
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D131745

11 Données sonores

11 - 2 Spectre de pression sonore

FXAA15A

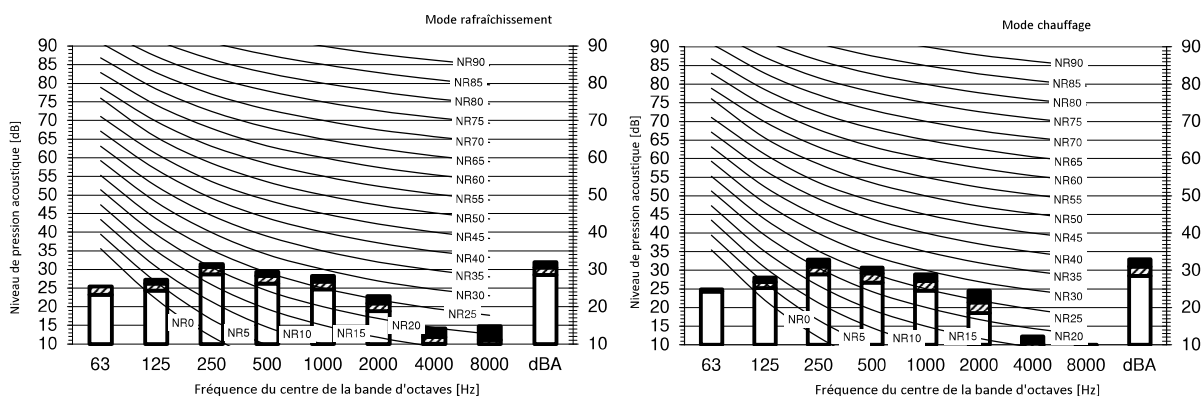


Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

- A Échelle
- B Vitesse du ventilateur: Haut
- C Fan speed: Medium
- D Vitesse du ventilateur: Bas

Emplacement du microphone



Rafraîchissement

Total dB

A	B	C	D
dBA	32,0	30,5	28,5

Chauffage

Total dB


A	B	C	D
dBA	33,0	31,0	28,5

Remarque

- Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
- Bruit de fond déjà pris en compte.
- Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
- Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D131189

FXAA20A

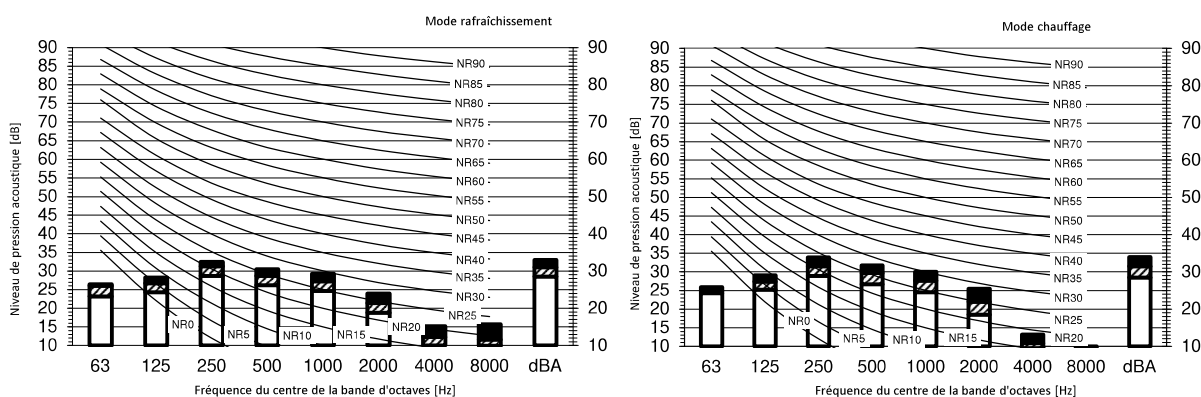


Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

- A Échelle
- B Vitesse du ventilateur: Haut
- C Fan speed: Medium
- D Vitesse du ventilateur: Bas

Emplacement du microphone



Rafraîchissement

Total dB

A	B	C	D
dBA	33,0	31,0	28,5

Chauffage

Total dB

A	B	C	D
dBA	34,0	31,5	28,5



Remarque

- Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
- Bruit de fond déjà pris en compte.
- Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
- Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D131190

11 Données sonores


11 - 2 Spectre de pression sonore

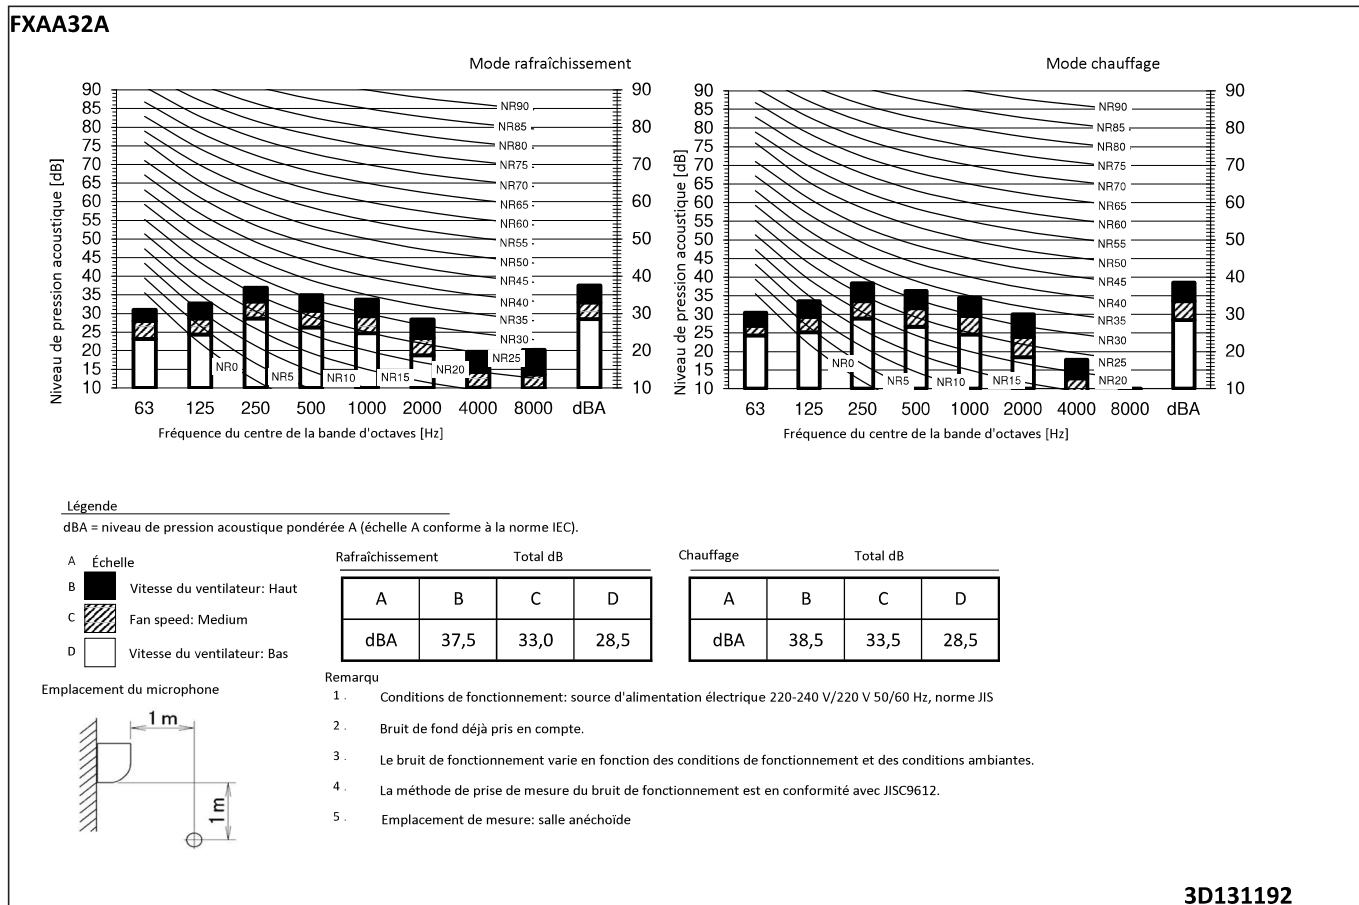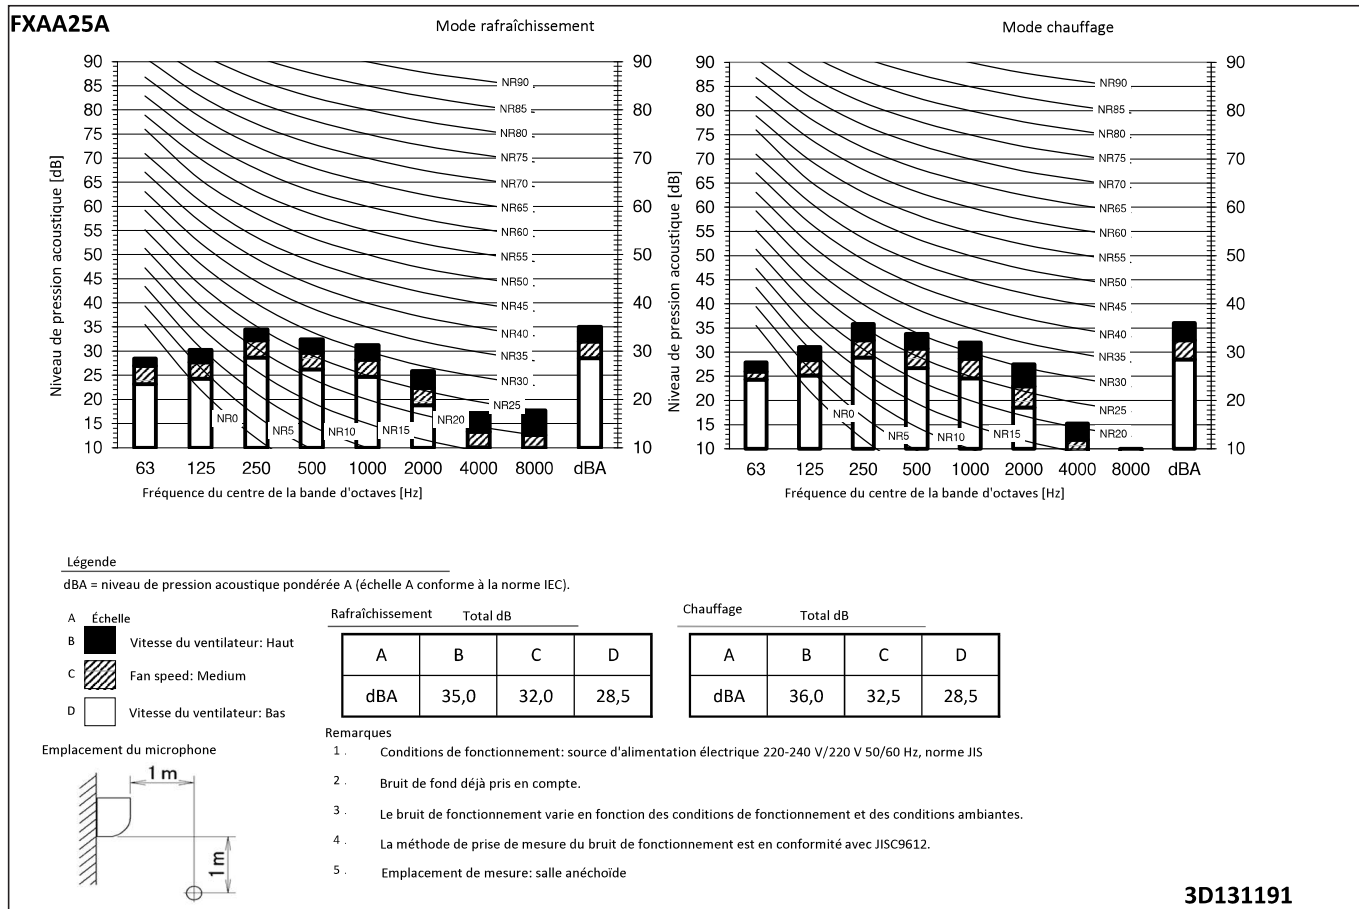

11 Données sonores

11 - 2 Spectre de pression sonore

FXAA40A

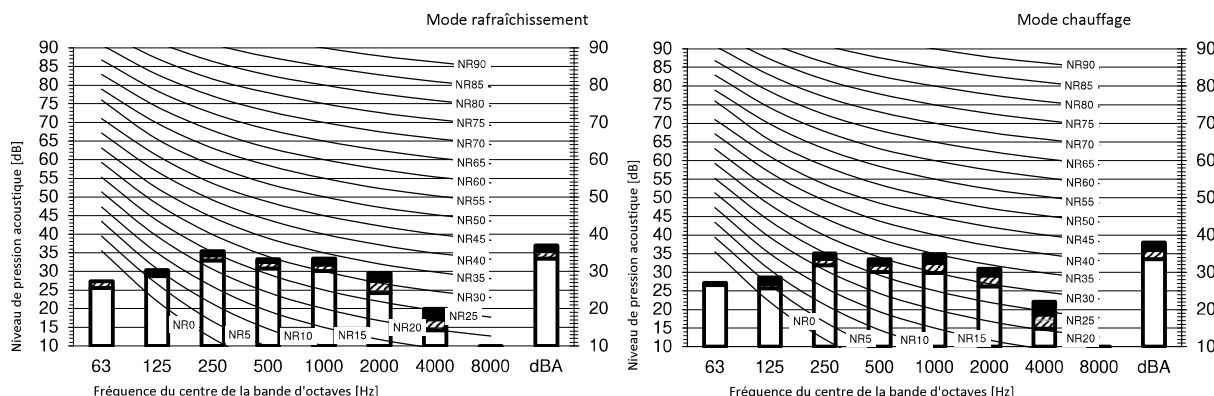

Légende


dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

- A Échelle
B Vitesse du ventilateur: Haut
C Fan speed: Medium
D Vitesse du ventilateur: Bas

Rafraîchissement	Total dB			
A	B	C	D	
dBA	37,0	35,5	33,5	

Chauffage	Total dB			
A	B	C	D	
dBA	38,0	36,0	33,5	

Emplacement du microphone




Remarque

- Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
- Bruit de fond déjà pris en compte.
- Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
- Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D131193

FXAA50A

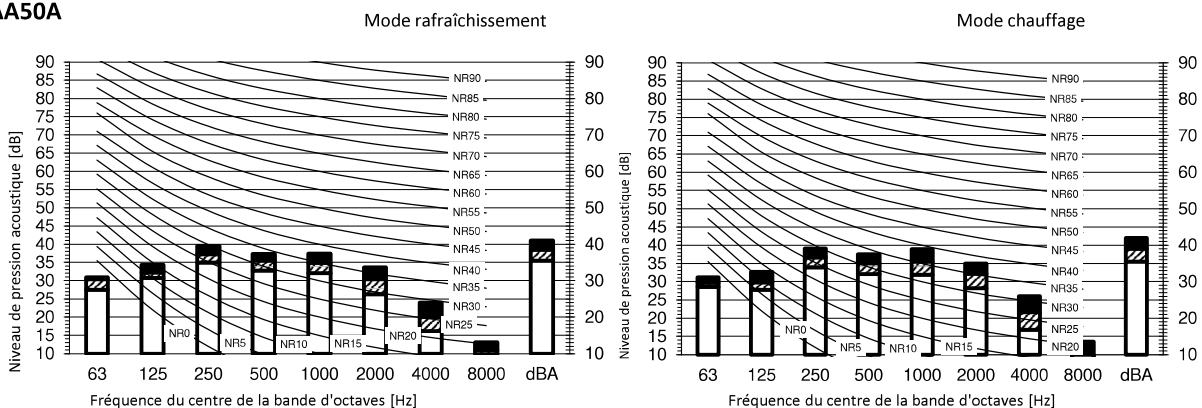

Légende


dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

- A Échelle
B Vitesse du ventilateur: Haut
C Fan speed: Medium
D Vitesse du ventilateur: Bas

Rafraîchissement	Total dB			
A	B	C	D	
dBA	41,0	38,5	35,5	

Chauffage	Total dB			
A	B	C	D	
dBA	42,0	39,0	35,5	

Emplacement du microphone




Remarques

- Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
- Bruit de fond déjà pris en compte.
- Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
- Emplacement de mesure: salle anéchoïde

3D131194

11 Données sonores

11 - 2 Spectre de pression sonore

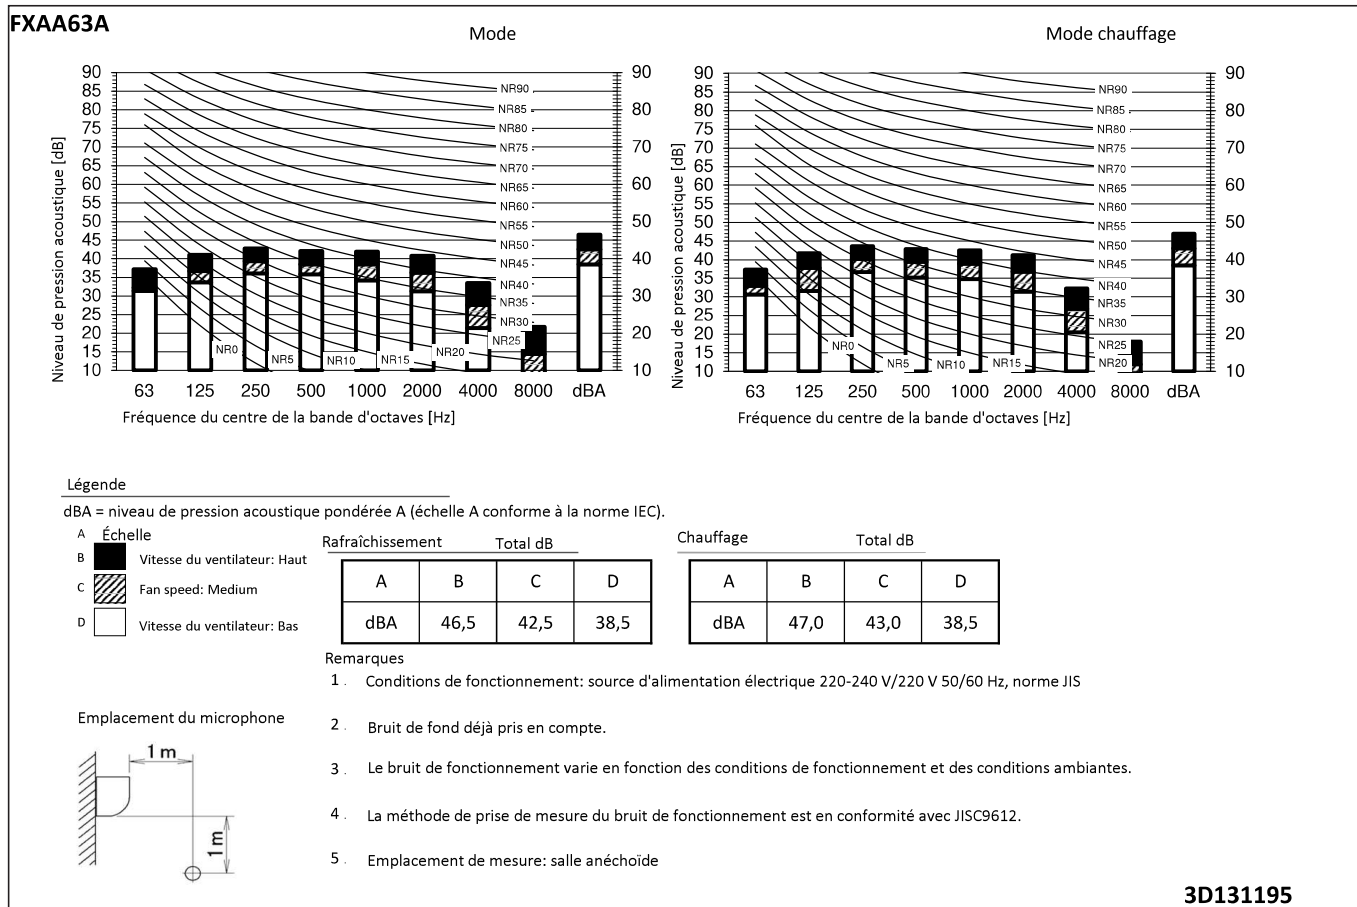

3D131195