10 Données sonores

10 - 1 Spectre de puissance sonore

FXNA20A

Mode rafraîchissement

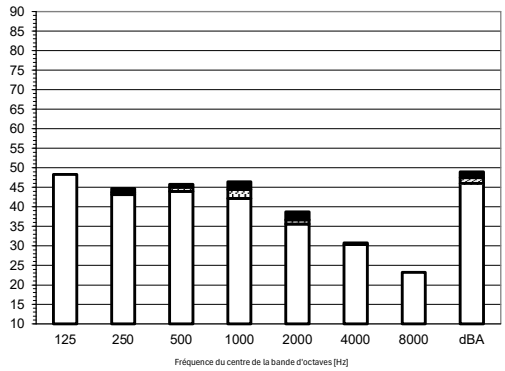

Mode chauffage

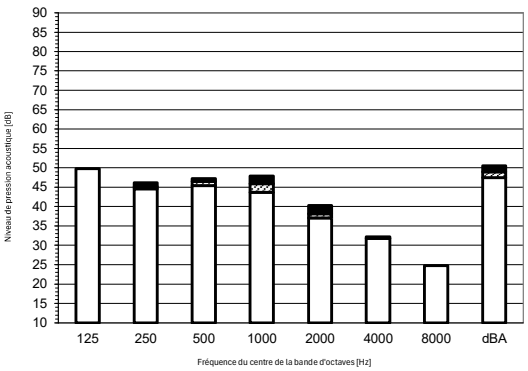

Légende

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Remarques

1) dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

2) Puissance acoustique de référence 0 dB= 10E-6 µW

3) Mesuré selon la norme ISO 9614-2:1996

Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	49,0	47,5	46,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	50,5	49,0	47,5

4D154836

FXNA25A

Mode rafraîchissement

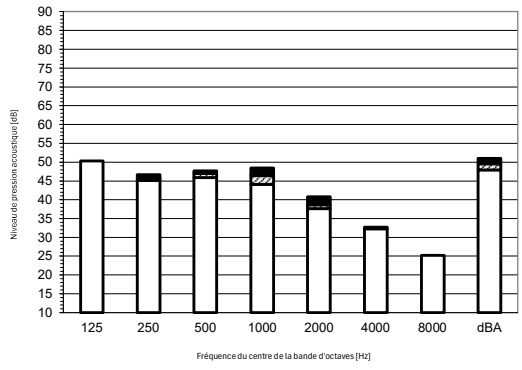

Mode chauffage

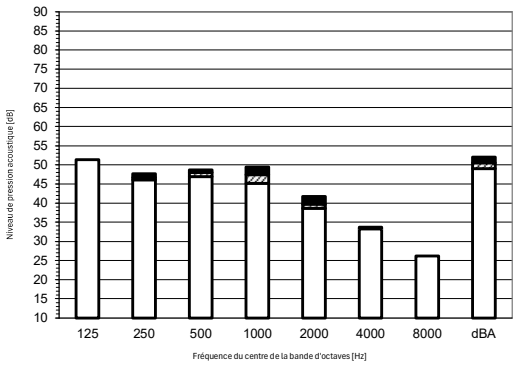

Légende

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Remarques

1) dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

2) Puissance acoustique de référence 0 dB= 10E-6 µW

3) Mesuré selon la norme ISO 9614-2:1996

Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	51,0	49,5	48,0

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	52,0	50,5	49,0

4D154839

10 Données sonores

10 - 1 Spectre de puissance sonore

FXNA32A

Mode rafraîchissement

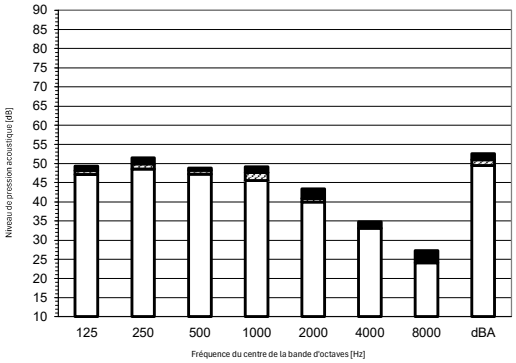

Mode chauffage

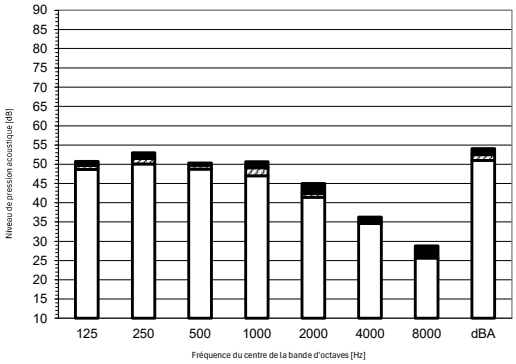

Légende

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Remarques

1) dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

2) Puissance acoustique de référence 0 dB= 10E-6 µW

3) Mesuré selon la norme ISO 9614-2:1996

Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	52,5	51,0	49,5

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	54,0	52,5	51,0

4D154843

FXNA40A

Mode rafraîchissement

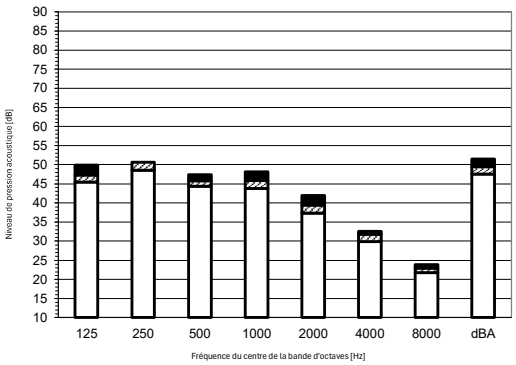

Mode chauffage

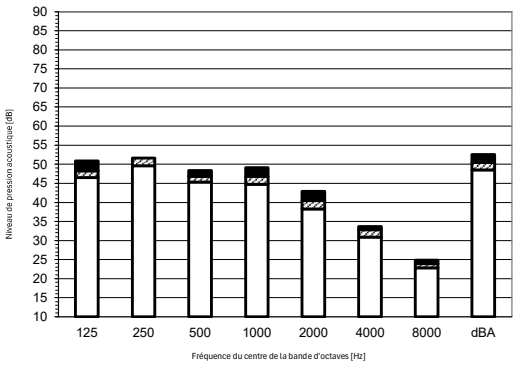

Légende

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Remarques

1) dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

2) Puissance acoustique de référence 0 dB= 10E-6 µW

3) Mesuré selon la norme ISO 9614-2:1996

Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	51,5	49,5	47,5

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	52,5	50,5	48,5

4D154845

10 Données sonores

10 - 1 Spectre de puissance sonore

FXNA50A

Mode rafraîchissement

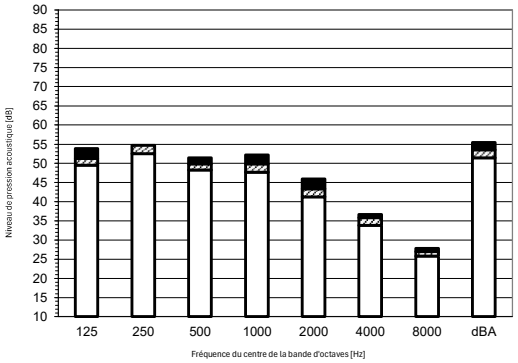

Mode chauffage

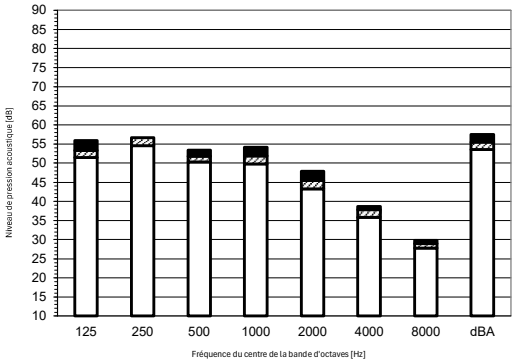

Légende

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Remarques

1) dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

2) Puissance acoustique de référence 0 dB= 10E-6 µW

3) Mesuré selon la norme ISO 9614-2:1996

Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	55,5	53,5	51,5

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	57,5	55,5	53,5

4D154852

FXNA63A

Mode rafraîchissement

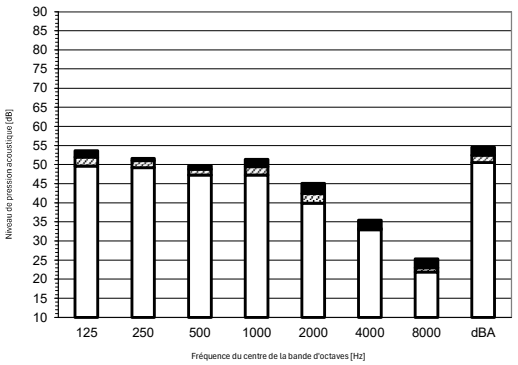

Mode chauffage

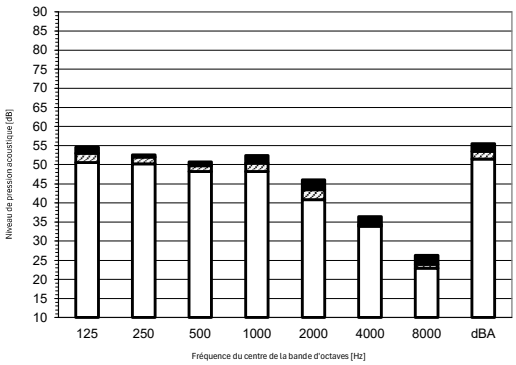

Légende

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Remarques

1) dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

2) Puissance acoustique de référence 0 dB= 10E-6 µW

3) Mesuré selon la norme ISO 9614-2:1996

Rafraîchissement Total dB

A	B	C	D
dBA	54,5	52,5	50,5

Chauffage Total dB

A	B	C	D
dBA	55,5	53,5	51,5

4D154853

10 Données sonores

10 - 2 Spectre de pression sonore

FXNA20A

Mode rafraîchissement



Mode chauffage



Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Rafraîchissement				Total dB
A	B	C	D	
dBa	28,0	26,5	25,0	

Chauffage				Total dB
A	B	C	D	
dBa	29,5	28,0	26,5	

Emplacement du microphone



Remarques

1) Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2) Bruit de fond déjà pris en compte.
3) Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4) La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5) Emplacement de mesure: salle anéchoïde

4D154856

FXNA25A

Mode rafraîchissement

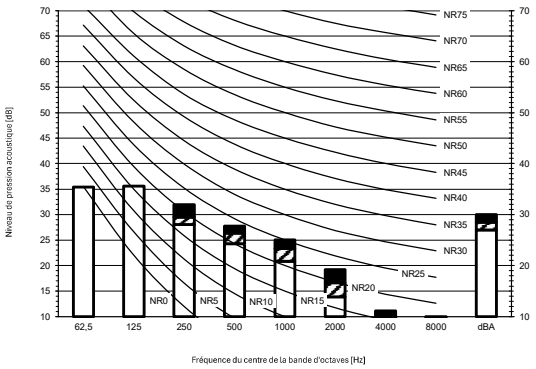

Mode chauffage

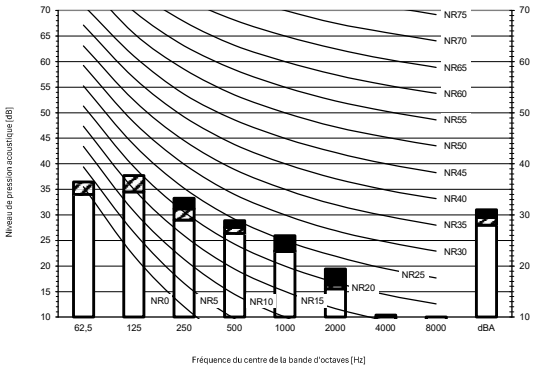

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Rafraîchissement				Total dB
A	B	C	D	
dBa	30,0	28,5	27,0	

Chauffage				Total dB
A	B	C	D	
dBa	31,0	29,5	28,0	

Emplacement du microphone



Remarques

1) Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2) Bruit de fond déjà pris en compte.
3) Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4) La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5) Emplacement de mesure: salle anéchoïde

4D154870

10 Données sonores

10 - 2 Spectre de pression sonore

FXNA32A

Mode rafraîchissement



Mode chauffage



Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Rafraîchissement				Total dB
A	B	C	D	
dBa	31,5	30,0	28,5	

Chauffage				Total dB
A	B	C	D	
dBa	33,0	31,5	30,0	

Emplacement du microphone



Remarques

1) Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2) Bruit de fond déjà pris en compte.
3) Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4) La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5) Emplacement de mesure: salle anéchoïde

4D154873

FXNA40A

Mode rafraîchissement



Mode chauffage



Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Rafraîchissement				Total dB
A	B	C	D	
dBa	31,0	29,0	27,0	

Chauffage				Total dB
A	B	C	D	
dBa	32,0	30,0	28,0	

Emplacement du microphone



Remarques

1) Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2) Bruit de fond déjà pris en compte.
3) Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4) La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5) Emplacement de mesure: salle anéchoïde

4D154874

10 Données sonores

10 - 2 Spectre de pression sonore

FXNA50A

Mode rafraîchissement



Mode chauffage



Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle
B Vitesse du ventilateur: Haut
C Vitesse du ventilateur: moyenne
D Vitesse du ventilateur: Bas

Rafraîchissement				Total dB
A	B	C	D	
dBa	35,0	33,0	31,0	

Chauffage				Total dB
A	B	C	D	
dBa	36,0	34,0	32,0	

Emplacement du microphone



Remarques

1) Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2) Bruit de fond déjà pris en compte.
3) Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4) La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5) Emplacement de mesure: salle anéchoïde

4D154886

FXNA63A

Mode rafraîchissement



Mode chauffage



Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle
B Vitesse du ventilateur: Haut
C Vitesse du ventilateur: moyenne
D Vitesse du ventilateur: Bas

Rafraîchissement				Total dB
A	B	C	D	
dBa	34,5	32,5	30,5	

Chauffage				Total dB
A	B	C	D	
dBa	35,5	33,5	31,5	

Emplacement du microphone



Remarques

1) Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2) Bruit de fond déjà pris en compte.
3) Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4) La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5) Emplacement de mesure: salle anéchoïde

4D154909