9 Données sonores

9 - 1 Spectre de puissance sonore

FXFN40B

Mode rafraîchissement

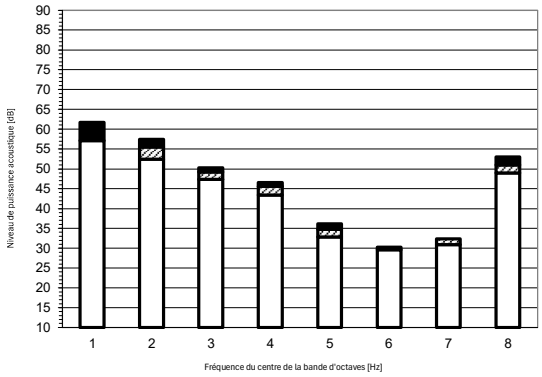

Mode chauffage

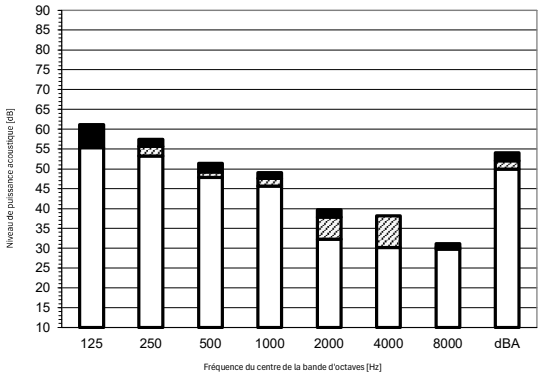

Légende

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Remarques

1) dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

2) Puissance acoustique de référence 0 dB= 10E-6 µW

3) Mesuré selon la norme ISO 3744

Rafraîchissement — Total dB

A	B	C	D
dBA	53,0	51,0	49,0

Chauffage — Total dB

A	B	C	D
dBA	54,0	52,0	50,0

4D156980

FXFN50B

Mode rafraîchissement

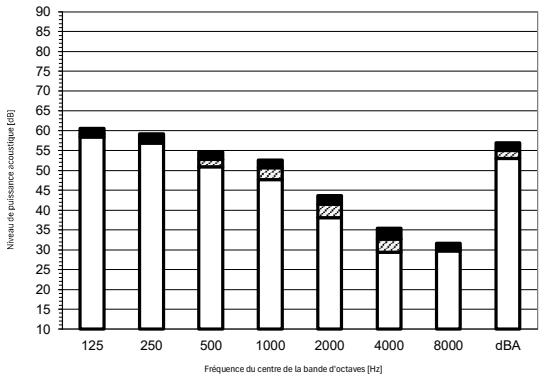

Mode chauffage

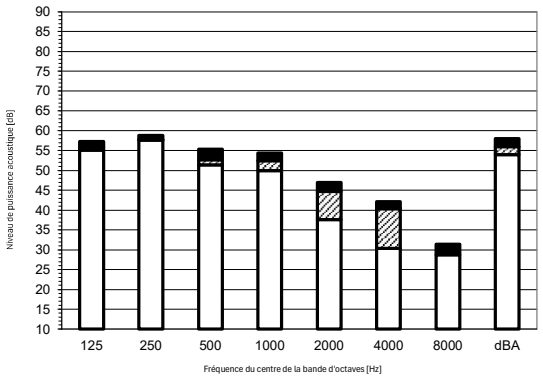

Légende

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Remarques

1) dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

2) Puissance acoustique de référence 0 dB= 10E-6 µW

3) Mesuré selon la norme ISO 3744

Rafraîchissement — Total dB

A	B	C	D
dBA	57,0	55,0	53,0

Chauffage — Total dB

A	B	C	D
dBA	58,0	56,0	54,0

4D156981

9 Données sonores

9 - 1 Spectre de puissance sonore

FXFN63B

Mode rafraîchissement

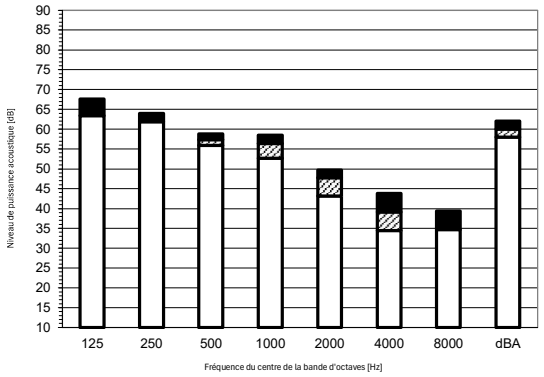

Mode chauffage

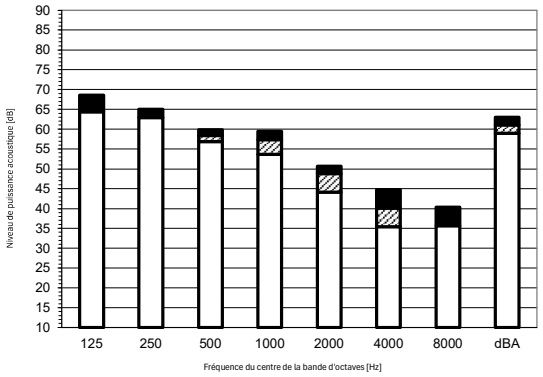

Légende

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Remarques

1) dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

2) Puissance acoustique de référence 0 dB= 10E-6 µW

3) Mesuré selon la norme ISO 3744

Rafraîchissement — Total dB

A	B	C	D
dBA	62,0	60,0	58,0

Chauffage — Total dB

A	B	C	D
dBA	63,0	61,0	59,0

4D156982

FXFN80B

Mode rafraîchissement

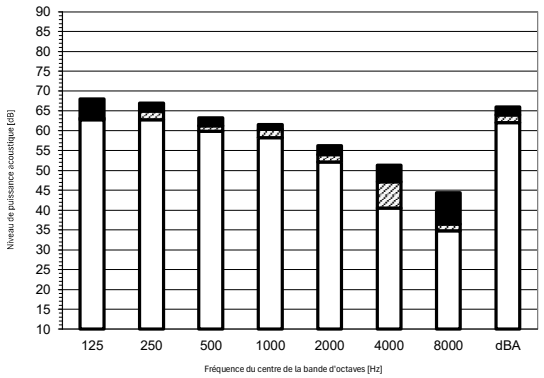

Mode chauffage

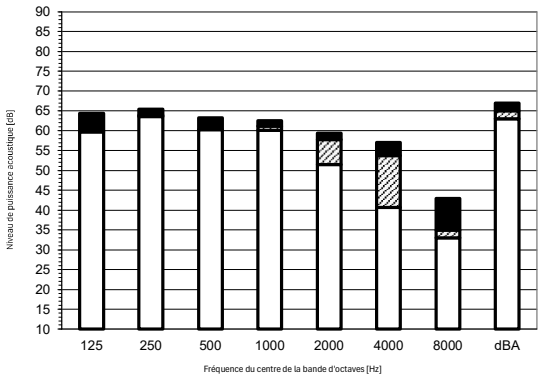

Légende

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Remarques

1) dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

2) Puissance acoustique de référence 0 dB= 10E-6 µW

3) Mesuré selon la norme ISO 3744

Rafraîchissement — Total dB

A	B	C	D
dBA	66,0	64,0	62,0

Chauffage — Total dB

A	B	C	D
dBA	67,0	65,0	63,0

4D156983

9 Données sonores

9 - 2 Spectre de pression sonore

FXFN40B

Mode rafraîchissement

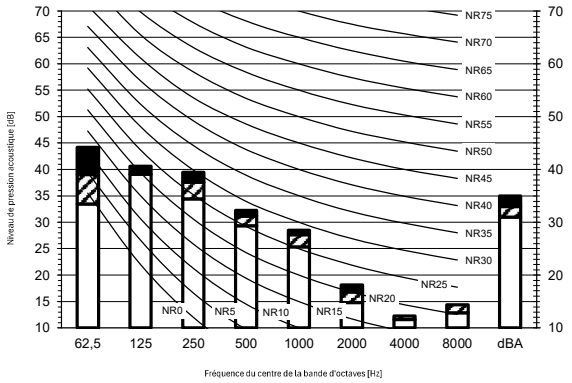

Mode chauffage

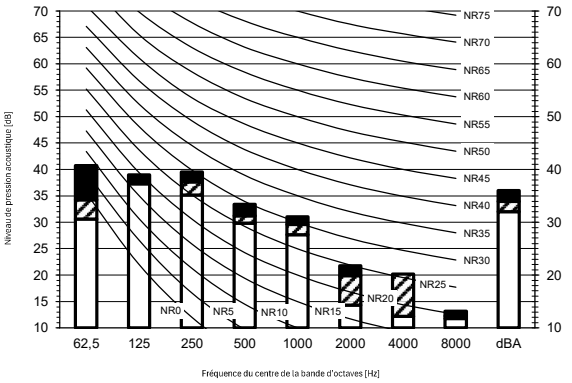

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Rafraîchissement — Total dB

A	B	C	D
dBa	35,0	33,0	31,0

Chauffage — Total dB

A	B	C	D
dBa	36,0	34,0	32,0

Emplacement du microphone



Remarques

1) Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2) Bruit de fond déjà pris en compte.
3) Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4) La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5) Emplacement de mesure: salle anéchoïde

4D156976

FXFN50B

Mode rafraîchissement

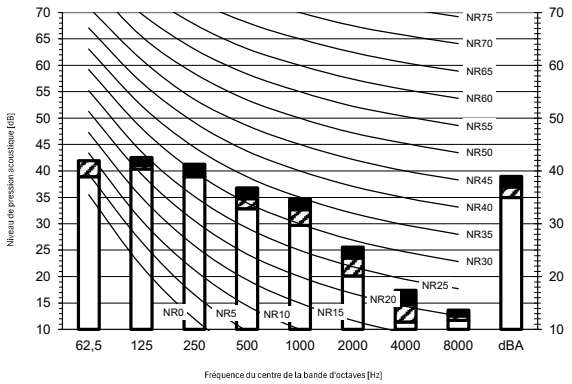

Mode chauffage

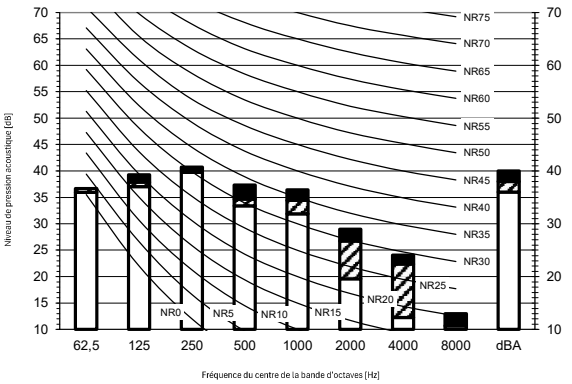

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Rafraîchissement — Total dB

A	B	C	D
dBa	39,0	37,0	35,0

Chauffage — Total dB

A	B	C	D
dBa	40,0	38,0	36,0

Emplacement du microphone



Remarques

1) Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2) Bruit de fond déjà pris en compte.
3) Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4) La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5) Emplacement de mesure: salle anéchoïde

4D156977

9 Données sonores

9 - 2 Spectre de pression sonore

FXFN63B

Mode rafraîchissement

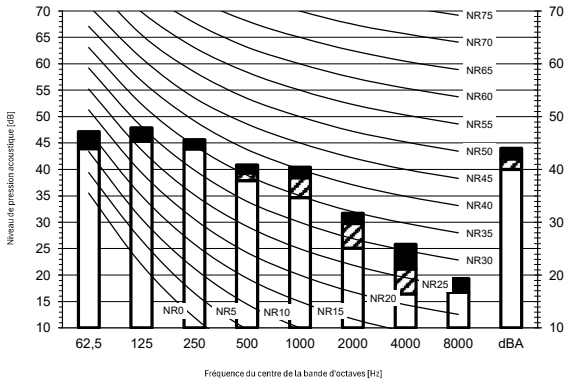

Mode chauffage

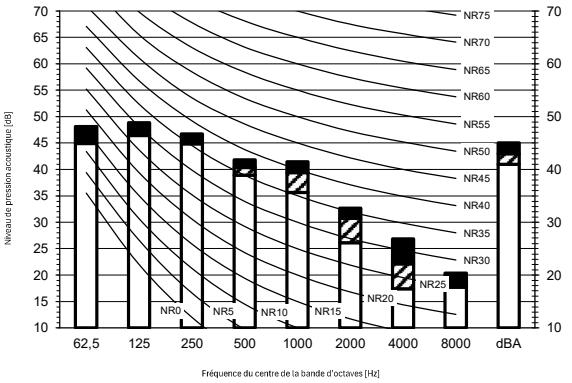

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Rafraîchissement	Total dB		
A	B	C	D
dBa	44,0	42,0	40,0

Chauffage	Total dB		
A	B	C	D
dBa	45,0	43,0	41,0

Emplacement du microphone



Remarques

1) Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2) Bruit de fond déjà pris en compte.
3) Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4) La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5) Emplacement de mesure: salle anéchoïde

4D156978

FXFN80B

Mode rafraîchissement

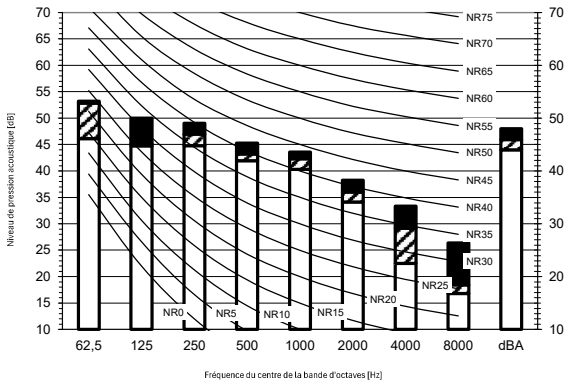

Mode chauffage

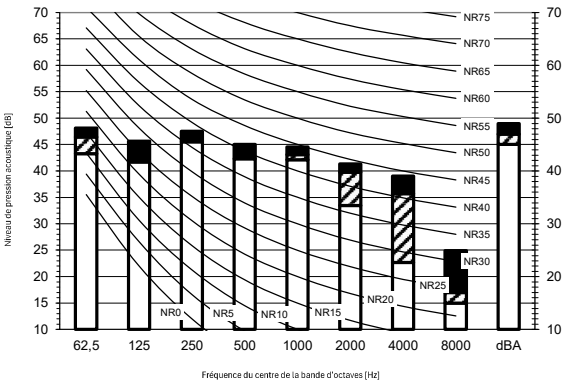

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Rafraîchissement	Total dB		
A	B	C	D
dBa	48,0	46,0	44,0

Chauffage	Total dB		
A	B	C	D
dBa	49,0	47,0	45,0

Emplacement du microphone



Remarques

1) Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2) Bruit de fond déjà pris en compte.
3) Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4) La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5) Emplacement de mesure: salle anéchoïde

4D156979