10 Données sonores

10 - 1 Spectre de puissance sonore

FXSN40B

Mode rafraîchissement

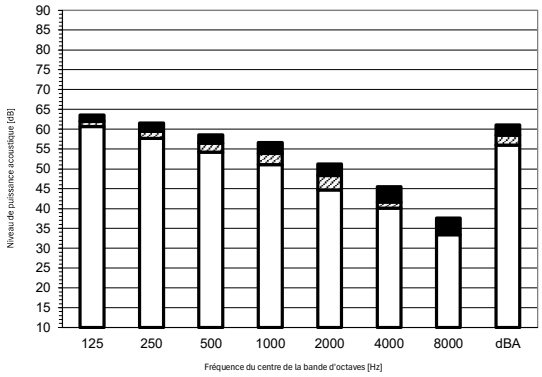

Mode chauffage

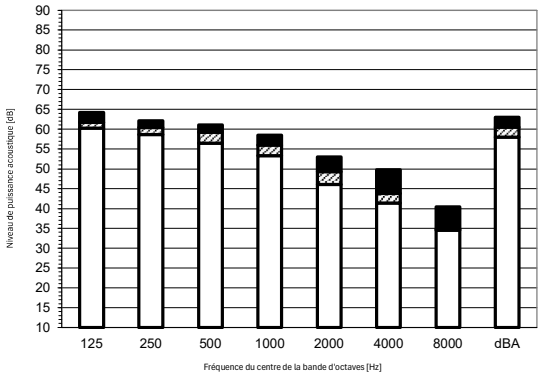

Légende

A Échelle
B Vitesse du ventilateur: Haut
C Vitesse du ventilateur: moyenne
D Vitesse du ventilateur: Bas

Remarques

1) dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2) Puissance acoustique de référence 0 dB= 10E-6 µW
3) Mesuré selon la norme ISO 3744

Rafraîchissement — Total dB

A	B	C	D
dBA	61,0	58,5	56,0

Chauffage — Total dB

A	B	C	D
dBA	63,0	60,5	58,0

4D156889

FXSN50B

Mode rafraîchissement

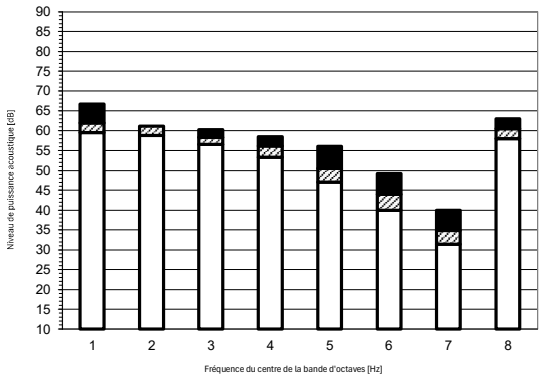

Mode chauffage

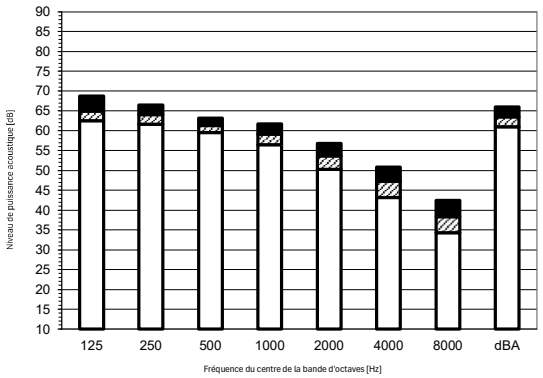

Légende

A Échelle
B Vitesse du ventilateur: Haut
C Vitesse du ventilateur: moyenne
D Vitesse du ventilateur: Bas

Remarques

1) dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2) Puissance acoustique de référence 0 dB= 10E-6 µW
3) Mesuré selon la norme ISO 3744

Rafraîchissement — Total dB

A	B	C	D
dBA	63,0	60,5	58,0

Chauffage — Total dB

A	B	C	D
dBA	66,0	63,5	61,0

4D156890

10 Données sonores

10 - 1 Spectre de puissance sonore

FXSN63B

Mode rafraîchissement

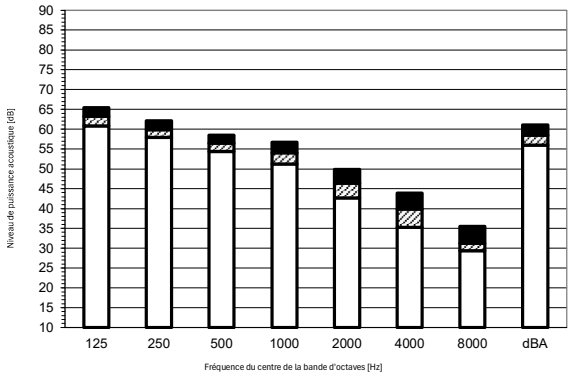

Mode chauffage

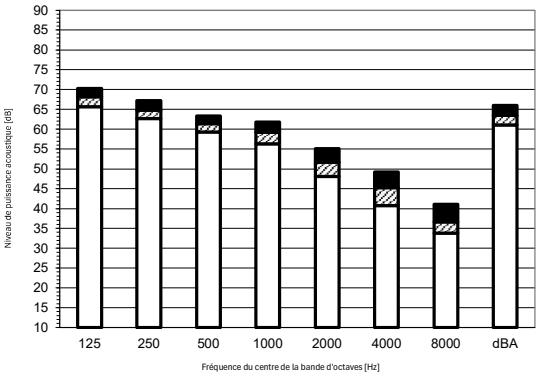

Légende

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Remarques

1) dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

2) Puissance acoustique de référence 0 dB= 10E-6 µW

3) Mesuré selon la norme ISO 3744

Rafraîchissement — Total dB

A	B	C	D
dBA	61,0	58,5	56,0

Chauffage — Total dB

A	B	C	D
dBA	66,0	63,5	61,0

4D156891

FXSN80B

Mode rafraîchissement

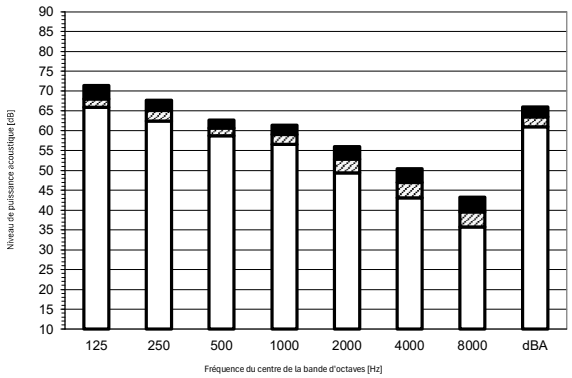

Mode chauffage

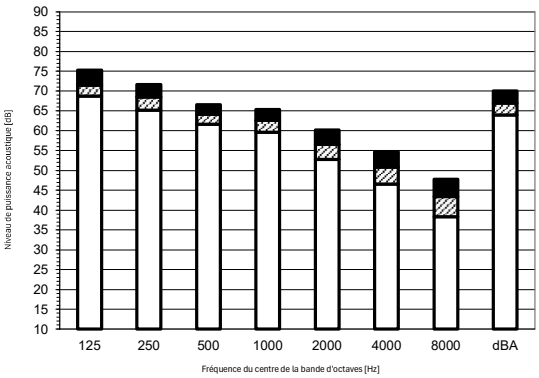

Légende

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Remarques

1) dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

2) Puissance acoustique de référence 0 dB= 10E-6 µW

3) Mesuré selon la norme ISO 3744

Rafraîchissement — Total dB

A	B	C	D
dBA	66,0	63,5	61,0

Chauffage — Total dB

A	B	C	D
dBA	70,0	67,0	64,0

4D156892

10 Données sonores

10 - 2 Spectre de pression sonore

FXSN40B

Mode rafraîchissement

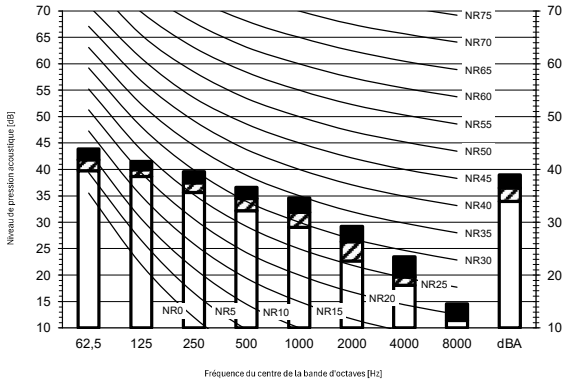

Mode chauffage

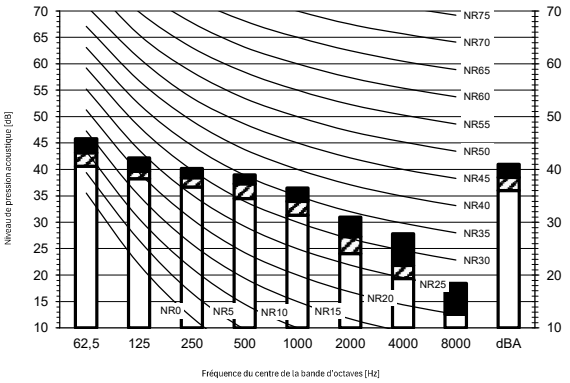

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Rafraîchissement — Total dB

A	B	C	D
dBa	39,0	36,5	34,0

Chauffage — Total dB

A	B	C	D
dBa	41,0	38,5	36,0

Emplacement du microphone



Remarques

1) Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2) Bruit de fond déjà pris en compte.
3) Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4) La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5) Emplacement de mesure: salle anéchoïde

4D156882

FXSN50B

Mode rafraîchissement

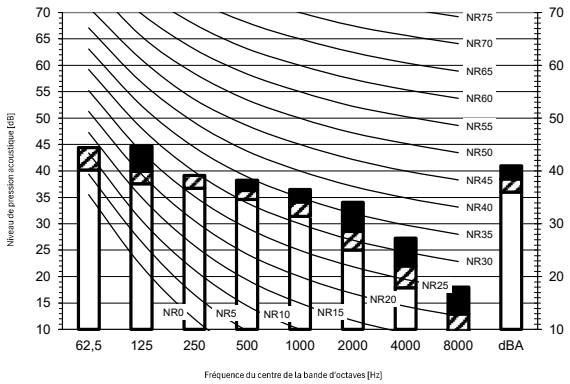

Mode chauffage

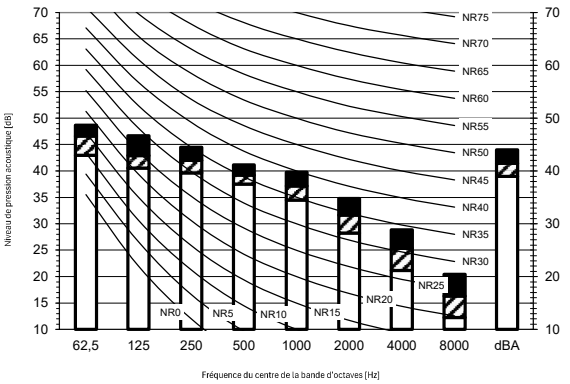

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Rafraîchissement — Total dB

A	B	C	D
dBa	41,0	38,5	36,0

Chauffage — Total dB

A	B	C	D
dBa	44,0	41,5	39,0

Emplacement du microphone



Remarques

1) Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2) Bruit de fond déjà pris en compte.
3) Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4) La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5) Emplacement de mesure: salle anéchoïde

4D156883

10 Données sonores

10 - 2 Spectre de pression sonore

FXSN63B

Mode rafraîchissement

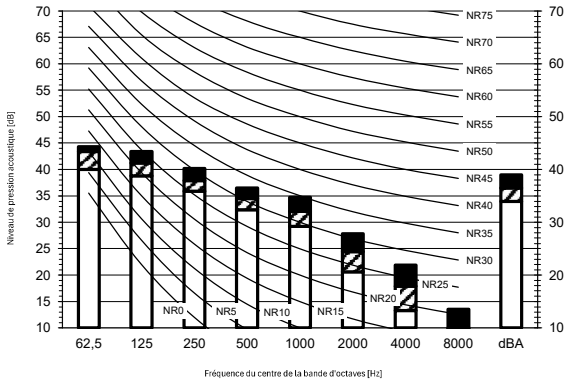

Mode chauffage

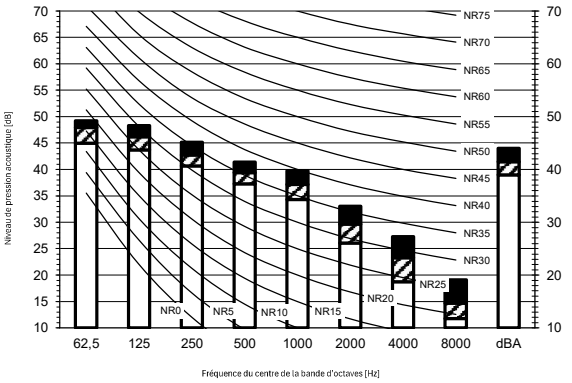

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Rafraîchissement — Total dB

A	B	C	D
dBa	39,0	36,5	34,0

Chauffage — Total dB

A	B	C	D
dBa	44,0	41,5	39,0

Emplacement du microphone



Remarques

1) Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2) Bruit de fond déjà pris en compte.
3) Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4) La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5) Emplacement de mesure: salle anéchoïde

4D156884

FXSN80B

Mode rafraîchissement

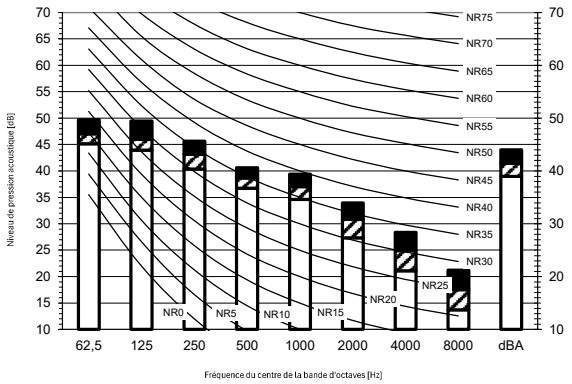

Mode chauffage

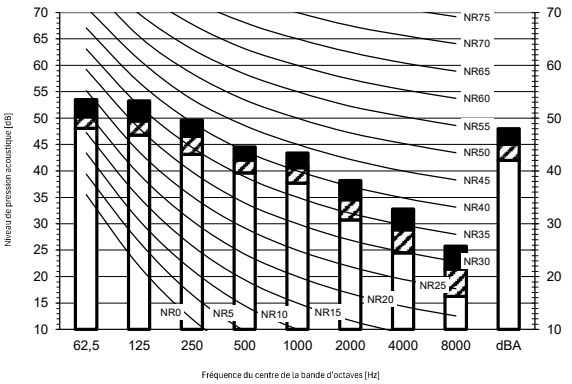

Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle

B Vitesse du ventilateur: Haut

C Vitesse du ventilateur: moyenne

D Vitesse du ventilateur: Bas

Rafraîchissement — Total dB

A	B	C	D
dBa	44,0	41,5	39,0

Chauffage — Total dB

A	B	C	D
dBa	48,0	45,0	42,0

Emplacement du microphone



Remarques

1) Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2) Bruit de fond déjà pris en compte.
3) Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4) La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5) Emplacement de mesure: salle anéchoïde

4D156885